
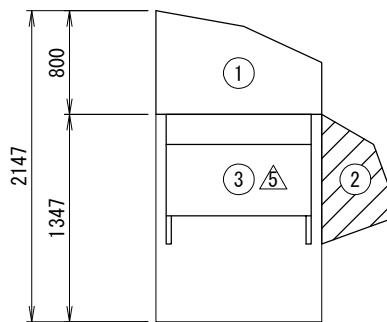




<防雪フード配置寸法図>
(:本書対象防雪フード)

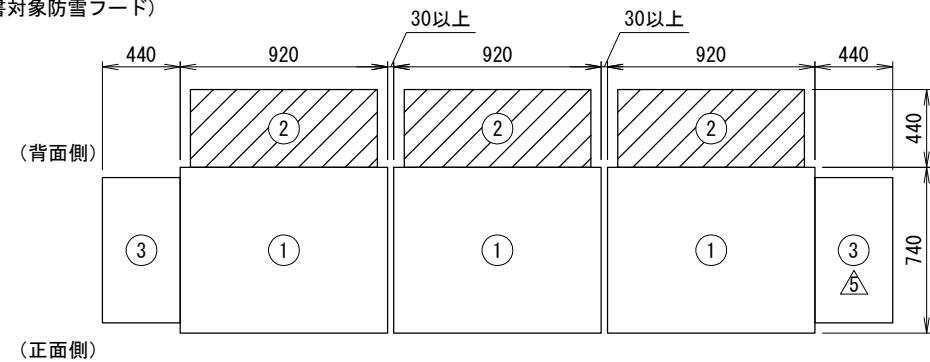

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認ください。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

(2)

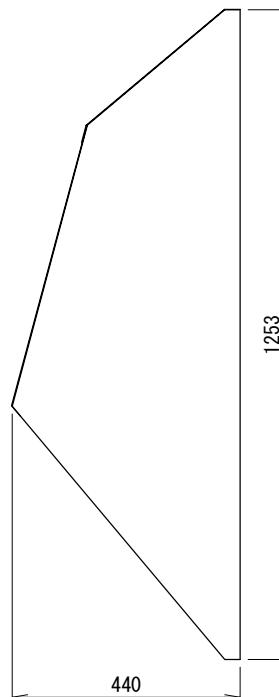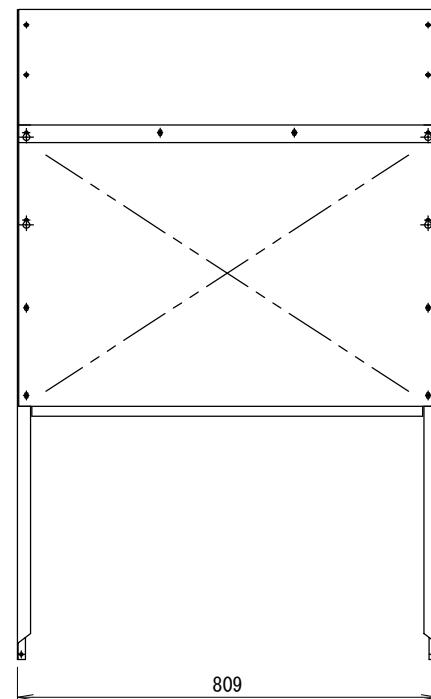

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL ~ 製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカ一部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式 6

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

SUS304
t1.0

製品質量 (2): 約14(kg) x3

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイントネジ

M5

その他

現地組立式

製品製造番号 取付要領書番号

(1)

(2) MIT-0258 2MD202

(3)

番号 日付 改訂記事

'15.12.25 図面構成変更

'17.07.14 注記追加

'18.11.16 注記追加、左右吸込口統合

'21.01.12 型式削除

承認日 承認 設計 作図

'11.04.14 橋本 澤山 倉持

ネミー株式会社

図番 2-MDB268B-E1