



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

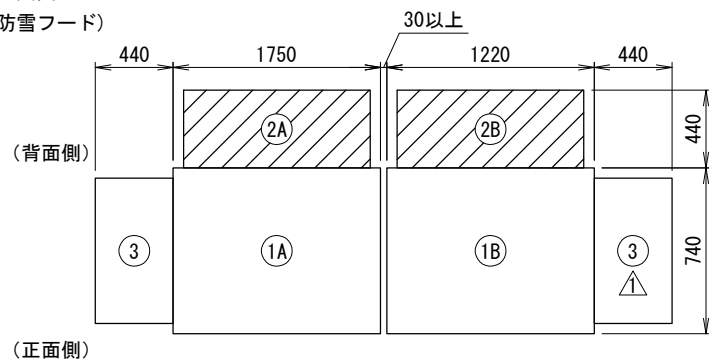


上面図

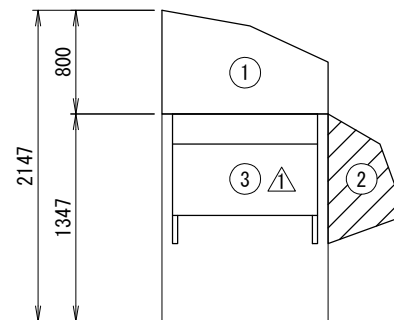

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認ください。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

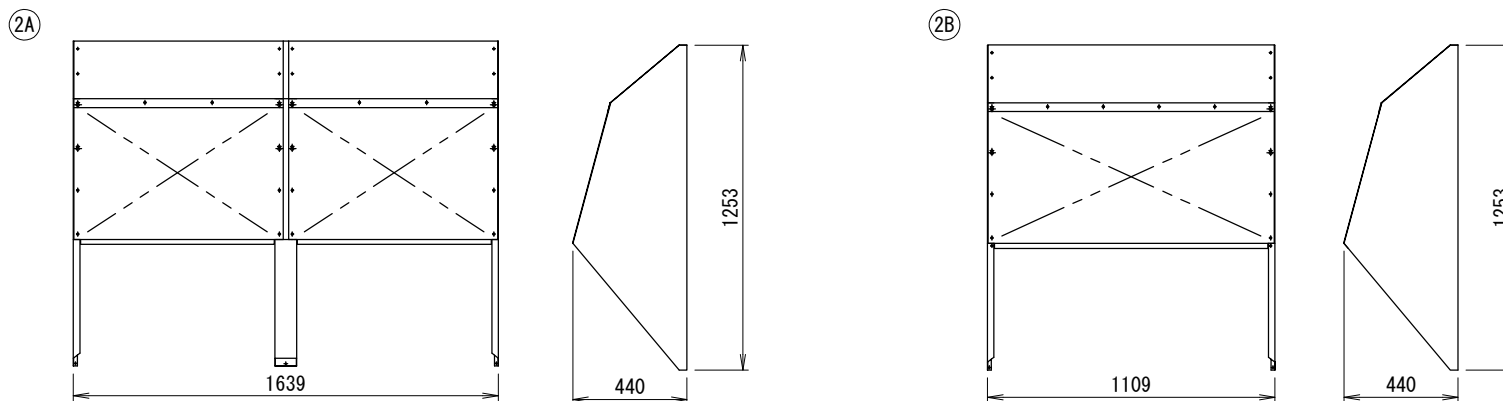

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SGCC
t1.0

製品質量 ②A: 約23 (kg) ②B: 約16 (kg)

表面処理  焼付塗装/膜厚70 μm以上
 (塗装色: 機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

製品製造番号 取付要領書番号

①	A		
	B		
②	A	MIT-0259	2MD201
	B	MIT-0257	2MD203
③			

番号 日付 改訂記事

	'18. 11. 20	左右吸込口統合、注記追加
	'19. 02. 20	塗装色表記変更
	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17. 07. 14	加納	澤山	篠崎

ネミー株式会社

図番 2-MDB292B-K2