



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

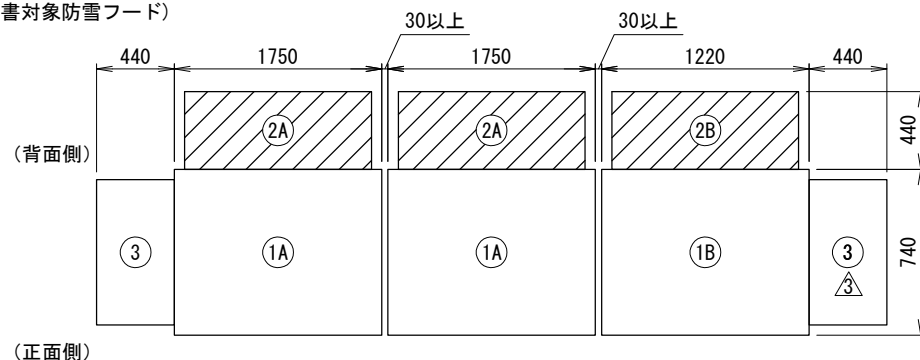

上面図

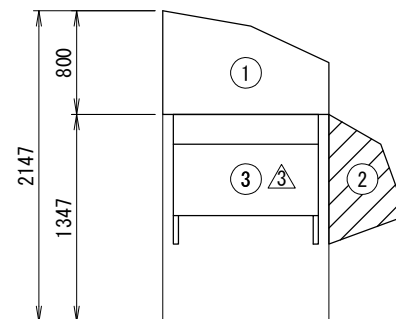


右側面図


設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認ください。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

②A

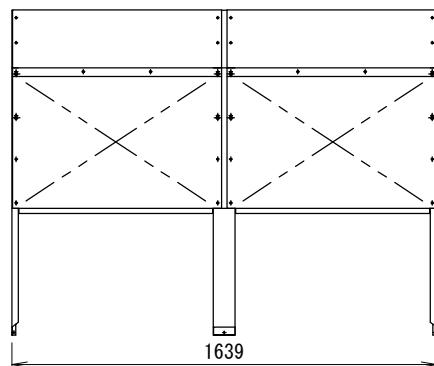

②B

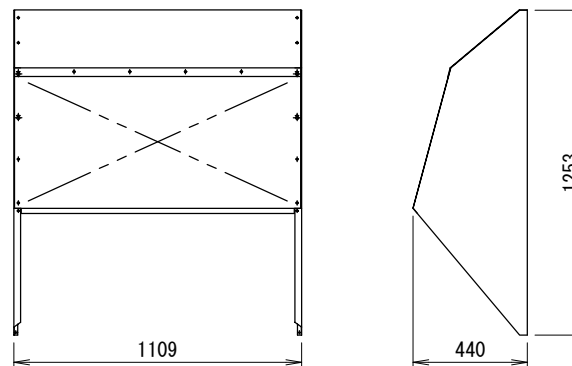

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ②A: 約23 (kg) x2, ②B: 約16 (kg)

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

製品製造番号 取付要領書番号

①	A		
	B		
②	A	MIT-0259	2MD201
	B	MIT-0257	2MD203
③			

番号	日付	改訂記事
	'15. 12. 25	図面構成変更
	'17. 07. 14	注記追加
	'18. 11. 20	左右吸込口統合、注記追加
	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'13. 10. 03	今	澤山	三塚

ネミー株式会社

図番 2-MDB293B-E1