




<防雪フード配置寸法図>  
(:本書対象防雪フード)

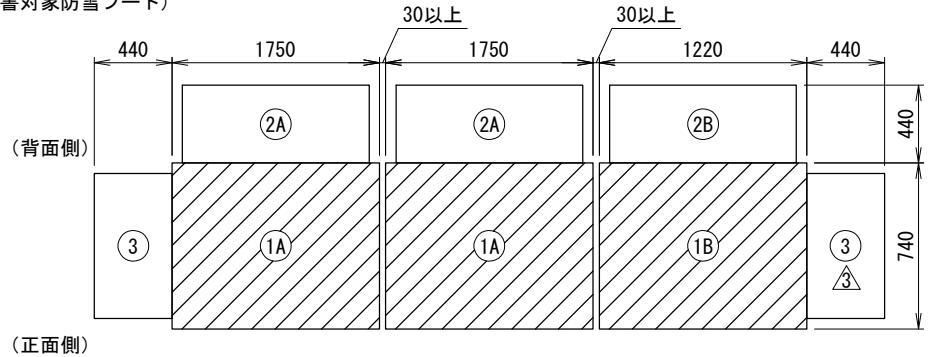



設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認ください。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

(IA)

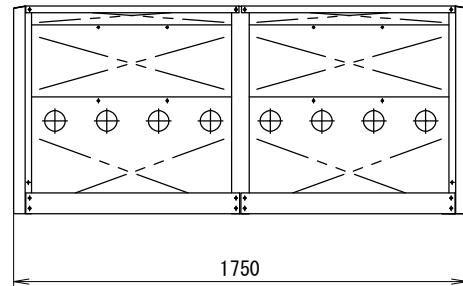

(IB)

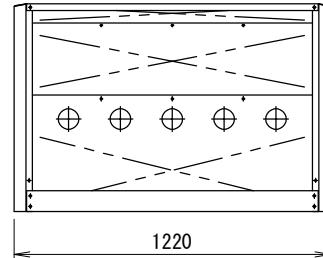

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL ~ 製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

\*平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカーボルト強度等)を事前に確認してください。

④

型式 N-MDH50D-DMGT-E1

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

SUS304  
t1.0

製品質量 ①A: 約33(kg) x2, ①B: 約24(kg)

表面処理 脱脂処理

付属品

エスタイトネジ

M5

その他

現地組立式

製品製造番号 取付要領書番号

① A MIT-0260 2MD198

B MIT-0261 2MD205

② A

B

③

番号 日付 改訂記事

'15.12.25 図面構成変更、付属品改訂

'17.07.14 注記追加

'18.11.20 左右吸込口統合、注記追加

'21.01.12 型式削除

承認日 承認 設計 作図

'13.10.03 今 澤山 三塚

ネミー株式会社

図番 2-MDB293T-E1

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。