
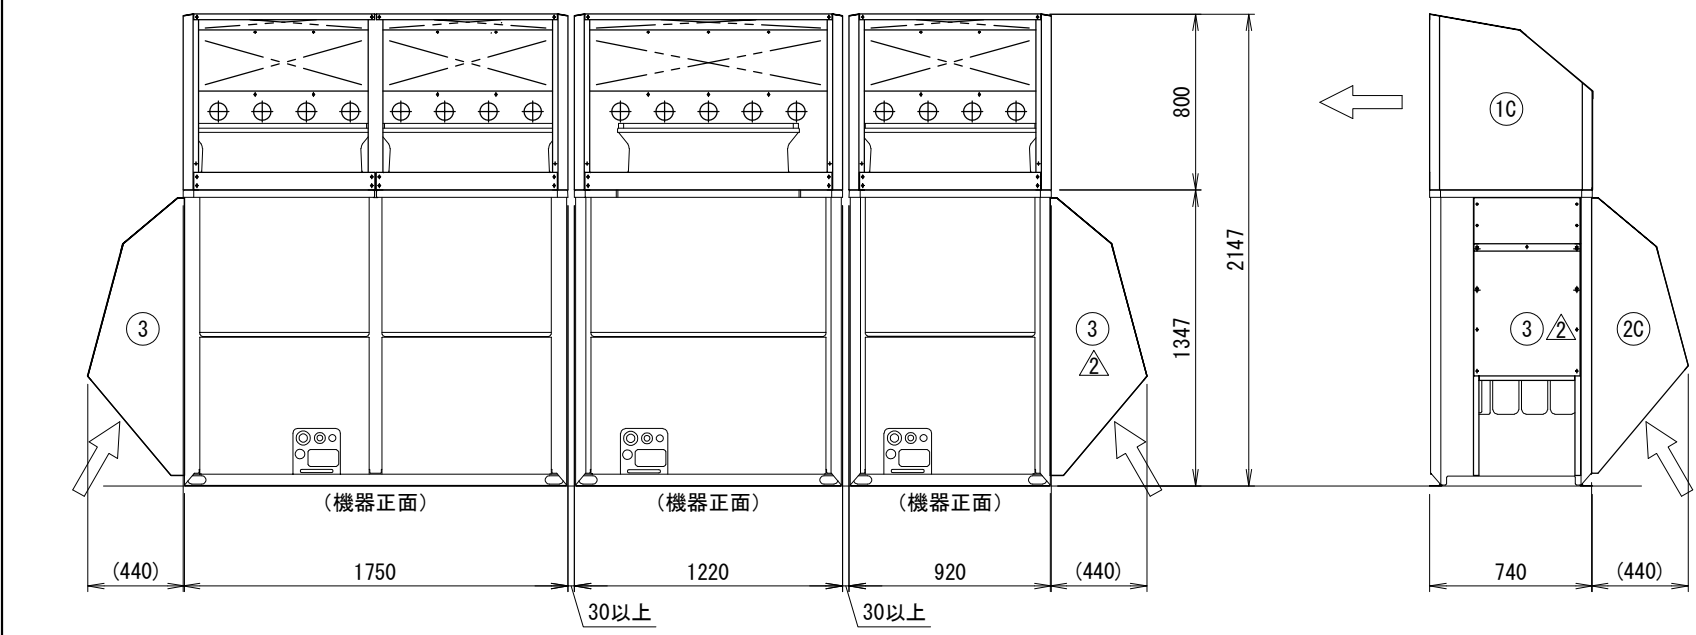


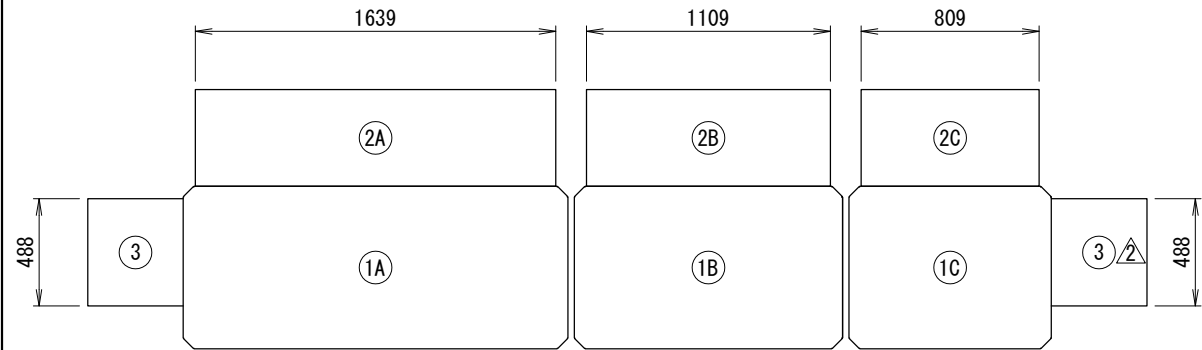

<注記> ②

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。
地表面粗度区分：Ⅱ，設計基準風速：40m/s，設計水平震度：2.0G，GL～製品頂点までの高さ：40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式		③	
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質		SUS304 t1.	
製品質量			
①A: 約33 (kg), ①B: 約24 (kg), ①C: 約21kg ②A: 約23 (kg), ②B: 約16 (kg), ②C: 約14kg ② ③: 約11 (kg) x			
表面処理		脱脂処理	
付属品			
エスタイトネジ		M	
その他			
現地組立式			
製品製造番号		取付要領書番	
①	A	MIT-0260	2MD198
	B	MIT-0261	2MD205
	C	MIT-0262	2MD204
②	A	MIT-0259	2MD201
	B	MIT-0257	2MD203
	C	MIT-0258	2MD202
③	MIT-0255		2MD199
番号	日付	改訂記事	
①	' 17. 09. 14	図面情報全面更新	
②	' 18. 11. 20	左右吸込口統合、注記追加	
③	' 21. 01. 12	型式削除	
承認日		承認	設計
' 13. 10. 03		今	澤山
			三塚
ネミー株式会社			
図番		2-MDB294-E1	