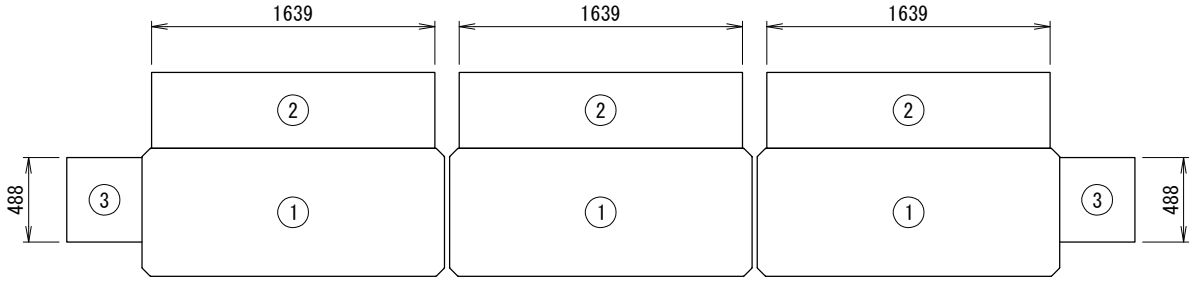

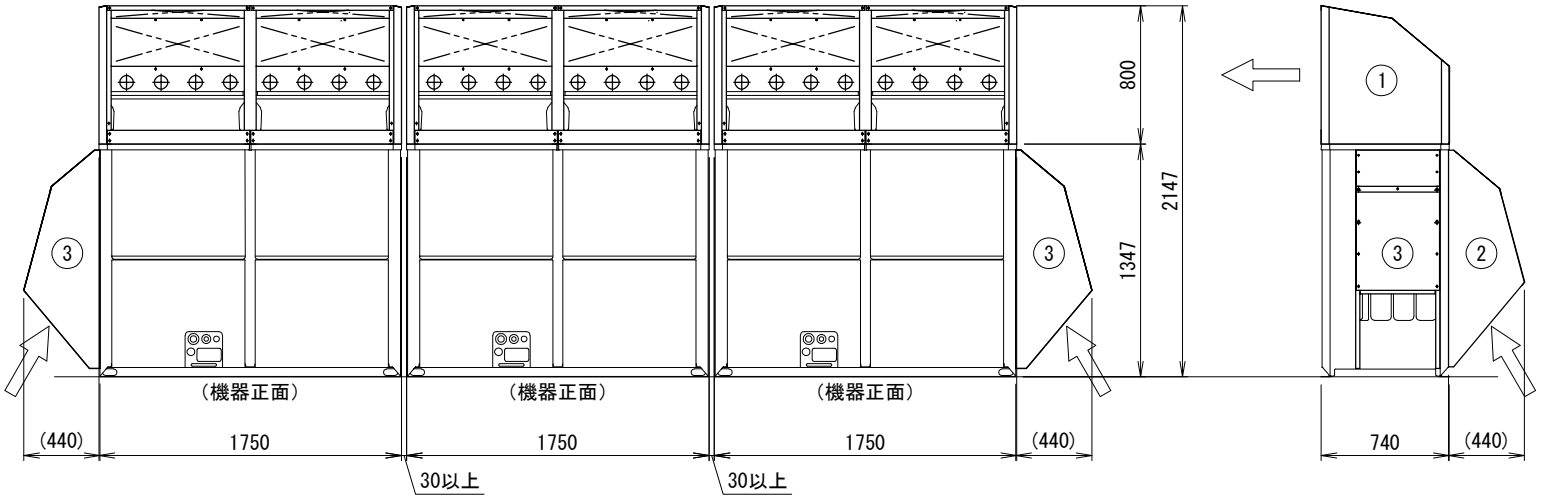

防雪フード仕様書

型式	⚠1

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SUS304 t1.0
製品質量	①:約33(kg)x3 ②:約23(kg)x3 ③:約11(kg)x2
表面処理	脱脂処理

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0260	2MD198
②	MIT-0259	2MD201
③	MIT-0255	2MD199

番号	日付	改訂記事
⚠1	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'19.02.15	加納	澤山	澤山

ネミー株式会社

図番	2-MDB305-E1

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。
   地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL～製品頂点までの高さ:40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
   ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

A3　SCALE= 1:30

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。