



<防雪フード配置寸法図>

(斜線):本書対象防雪フード

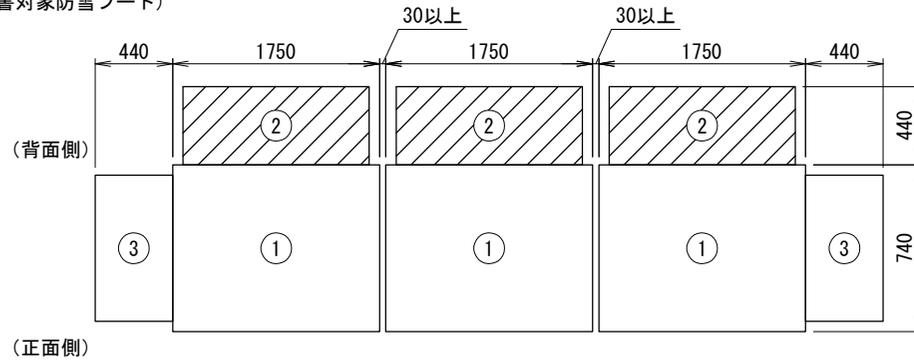

上面図


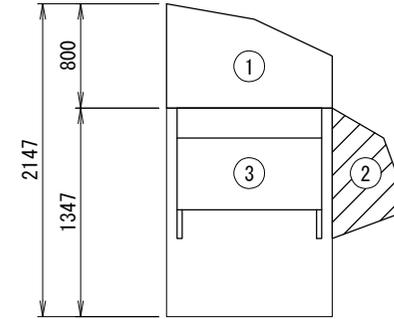


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認ください。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

②

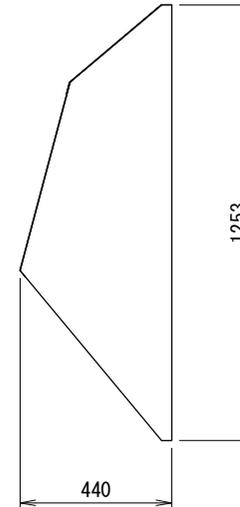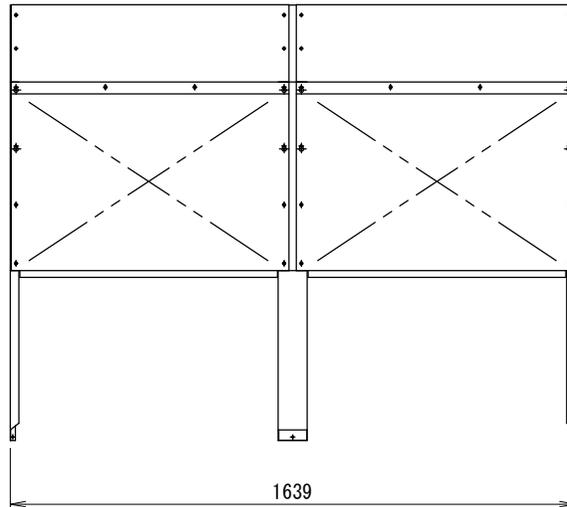

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。  
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
 ※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式	△		
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SGCC t1.0		
製品質量	②: 約23(kg) x3		
表面処理	焼付塗装/膜厚70μm以上 (塗装色: 機器近似色)		
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域		
付属品	エスタイトネジ M5		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①			
②	MIT-0259	2MD201	
③			
番号	日付	改訂記事	
△	' 21. 01. 12	型式削除	
	承認日	承認	設計
	' 19. 02. 15	加納	澤山
		作図	澤山
ネミー株式会社			
図番	2-MDB305B-K2		