
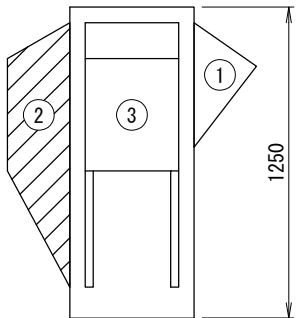
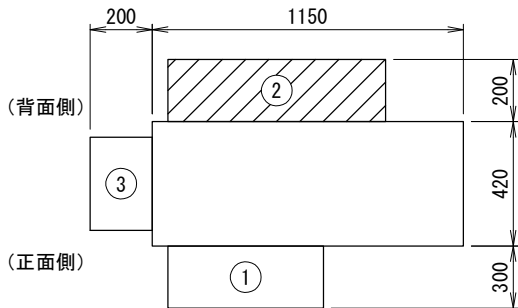


＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)



左側面図





上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：背面吸込口＞

②

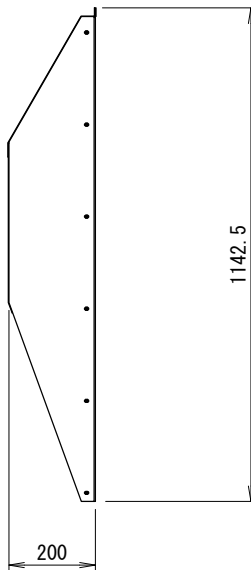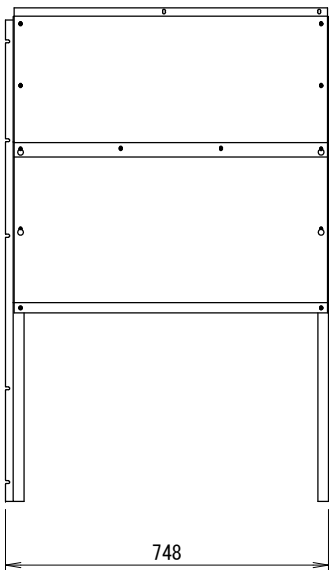

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分：Ⅱ，設計基準風速：40m/s，設計水平震度：2.0G，GL～製品頂点までの高さ：40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ②：約9 (kg)

表面処理 脱脂処理


付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②	2-MDG220B-D01	2MD255
③		

番号	日付	改訂記事
	' 21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
' 18. 07. 09	加納	澤山	鈴木

ネミー株式会社

図番 2-MDG220B-E1