

防雪フード仕様書

型式 

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SGCC
t1.0

製品質量 ①:約51 (kg)
②:約33 (kg)
③:約11 (kg) x2

表面処理 焼付塗装/膜厚70 μm以上
 (塗装色:機器近似色)

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エラストネジ M5

その他

現地組立式



	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-MDG222T-D01	2MD260
②	2-MDG222B-D01	2MD261
③	MIT-0255	2MD199

番号	日付	改訂記事
	'19.02.25	塗装色表記変更
	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'19.01.25	澤山	篠崎	篠崎

ネミー株式会社

図番 2-MDG222-K2

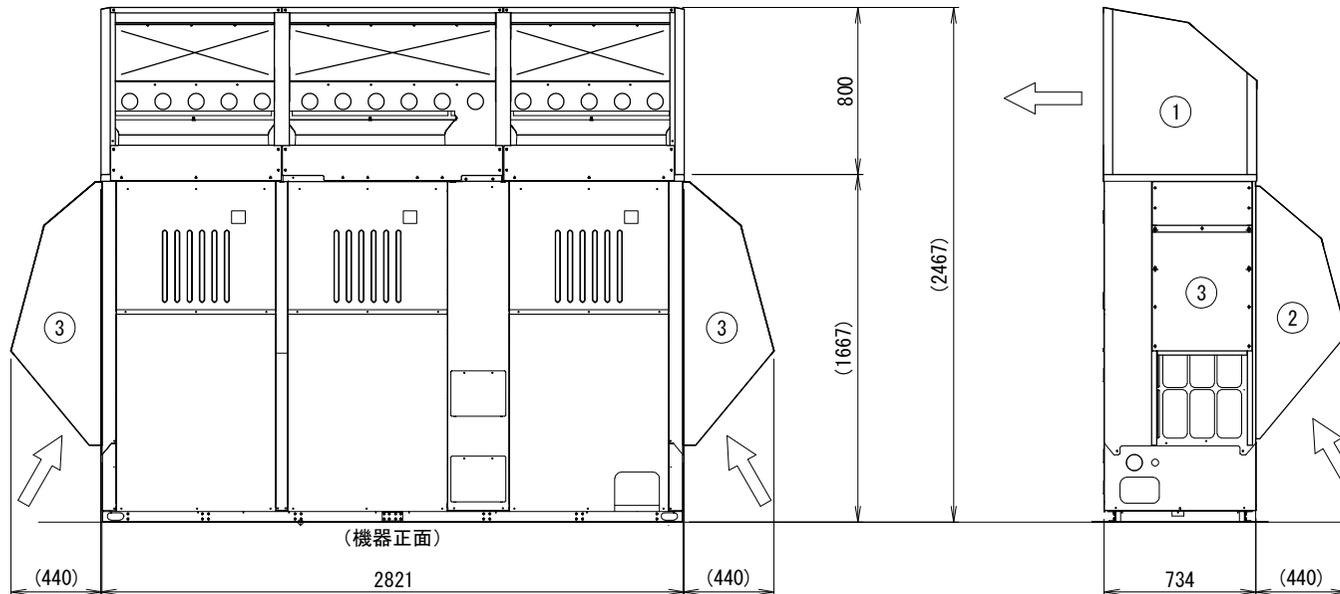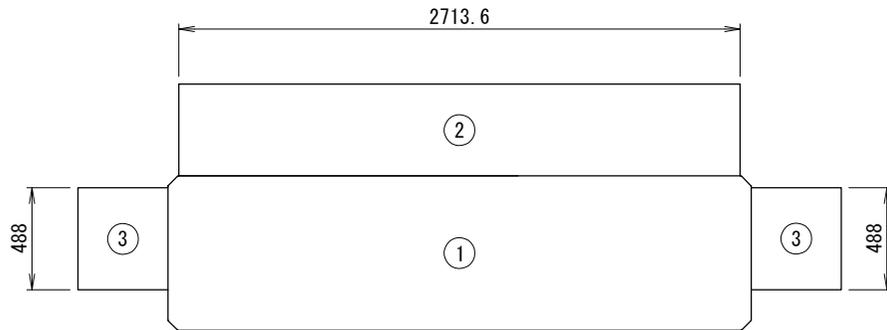

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 防雪フードは強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。