



＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)

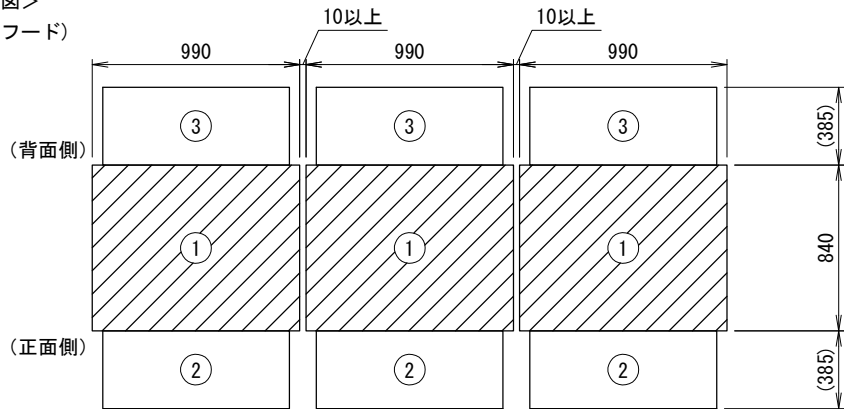

上面図


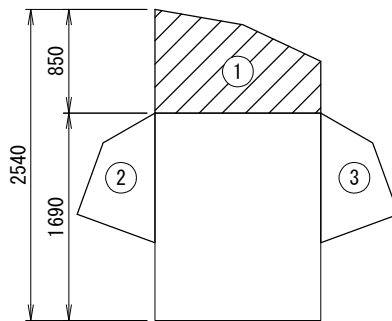


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:吹出口＞

①

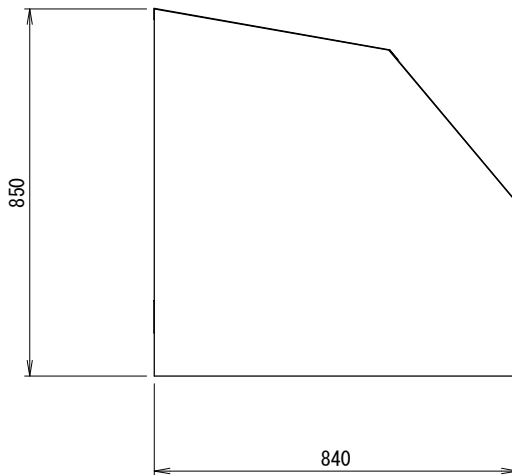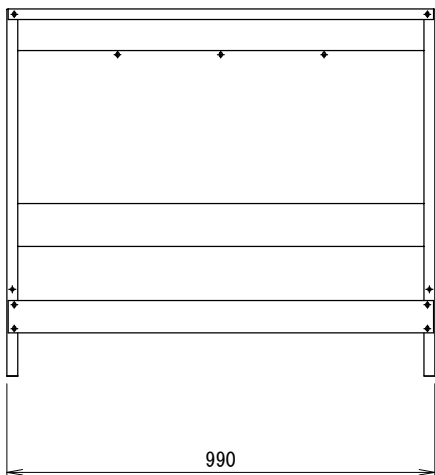

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SGCC

t1.0

製品質量

①: 約22 (kg) x3

表面処理

△ 焼付塗装/膜厚70 μ m以上

△ (塗装色: 機器近似色)

適用設置地域

一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ

M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0074	2MD94
②		
③		

番号	日付	改訂記事
△1	'19. 02. 27	塗装色表記変更
△2	'21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17. 07. 14	澤山	道鉢	篠崎

ネミー株式会社

図番

2-MDJ211T-K2