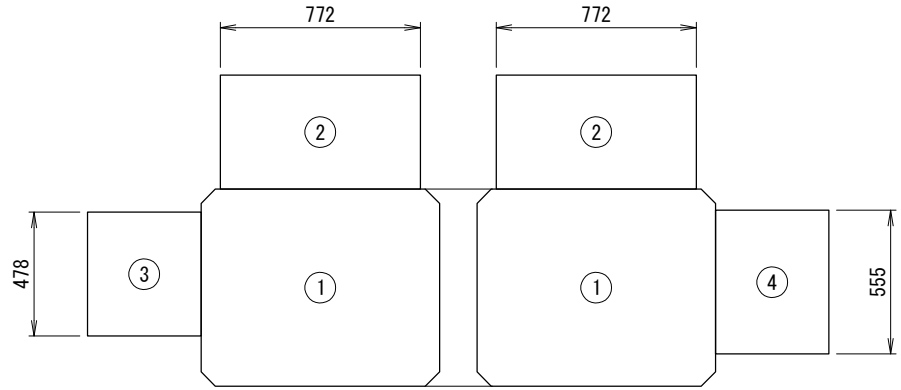

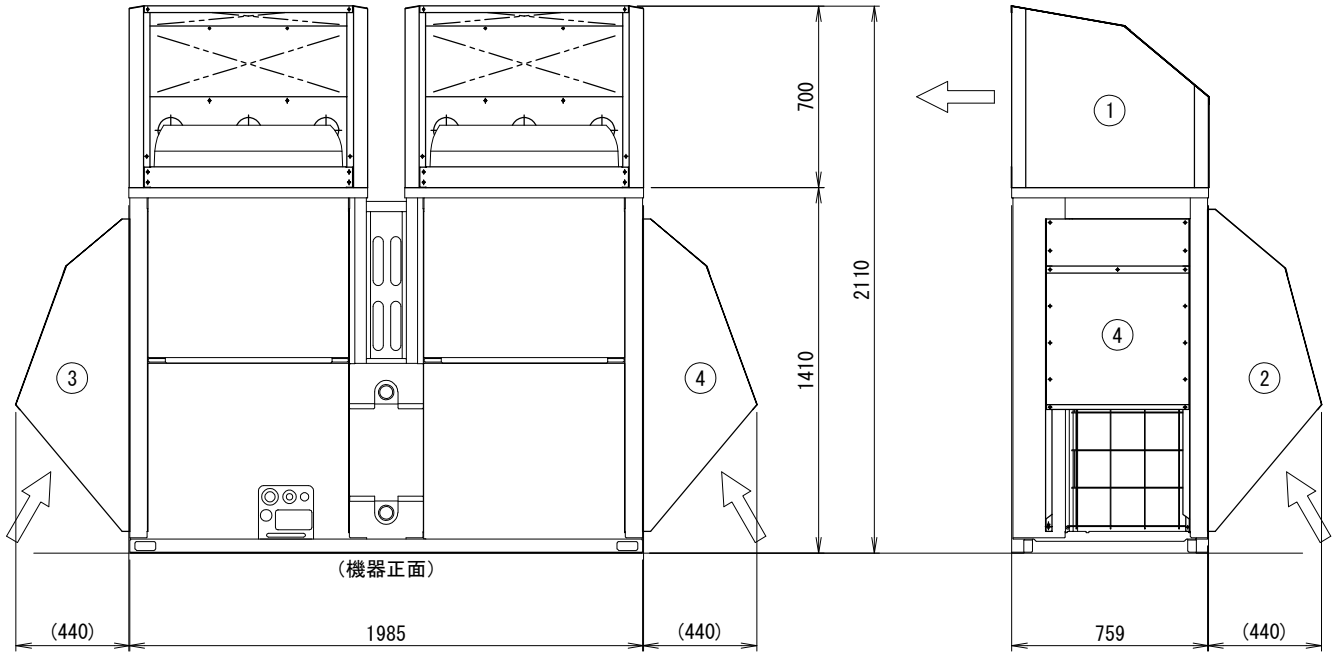

防雪フード仕様書

型式	⚠2

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SGCC t1.0
製品質量	①:約19(kg)x2 ②:約13(kg)x2 ③:約11(kg) ④:約11(kg)
表面処理	⚠1焼付塗装/膜厚70μm以上 ⚠1(塗装色:機器近似色)
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ	M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0057	2MD76#2
②	MIT-0230	2MD177
③	MIT-0232	2MD178
④	MIT-0222	2MD150

番号	日付	改訂記事
⚠1	'19.02.25	塗装色表記変更
⚠2	'21.01.12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
'17.09.14	加納	澤山	山崎

ネミー株式会社

図番	2-MDJ239-K2

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
   地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL～製品頂点までの高さ:40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
   ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 防雪フード(吹出口用)は強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

A3　SCALE= 1:20

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。