


(:本書対象防雪フード)


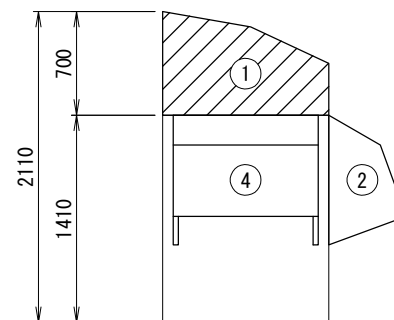


上面図

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

①

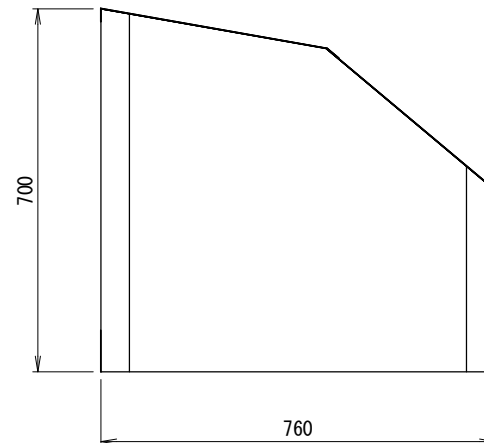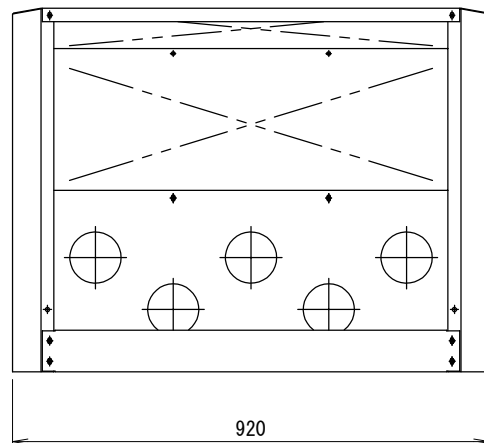

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるとときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

型式	△2
----	----

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SGCC
	t1.0

製品質量	①:約19(kg)x2
------	-------------

表面处理 △1 焼付塗装/膜厚70μm以上
 ↑
 (塗装色:機器近似色)

適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域
--------	-------------

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	MIT-0057	2MD76#2
②		
③		
④		

番号	日付	改訂記事
①	' 19. 02. 25	塗装色表記変更
②	' 21. 01. 12	型式削除

承認日	承認	設計	作図
' 17. 07. 14	加納	澤山	篠崎

ネミ一株式会社

図番	2-MDJ239T-K2
----	--------------