


<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

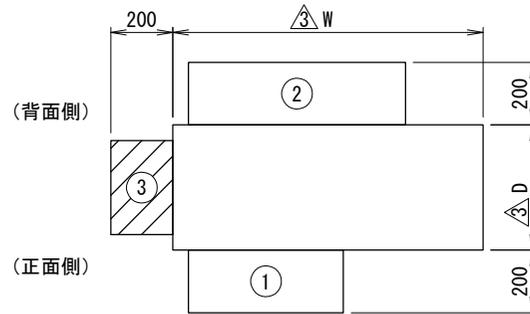


上面図

 ※W/D/H寸法は適用機種により異なりますので事前に確認してください。

(代表)CU-P112X4の時、W=940/D=340/H=1416

CU-P224X4Aの時、W=980/D=370/H=1500


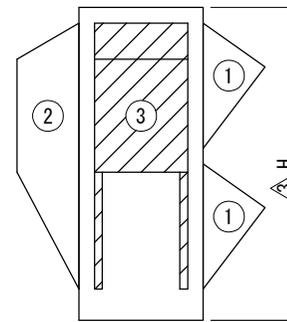


左側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<防雪フード外形寸法図:左側面吸込口>

 ③

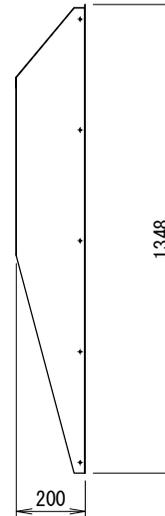

<注記>  

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質	SUS304 t1.0		
製品質量	③: 約7 (kg)		
表面処理	脱脂処理		
付属品			
エラストネジ	M5		
その他	現地組立式		
	製品製造番号	取付要領書番号	
①			
②			
③	2-NAA081L-D01	2NA48	
番号	日付	改訂記事	
	' 15. 10. 29	製品製造番号訂正	
	' 16. 12. 27	製品仕様変更、注記追加	
	' 18. 12. 19	配置寸法図更新、注記追加、 尺度変更	
承認日	承認	設計	作図
' 15. 09. 01	澤山	久保田	篠崎
ネミー株式会社			
図番	2-NAA085L-E1		