



<防雪フード配置寸法図>
(:本書対象防雪フード)





左側面図

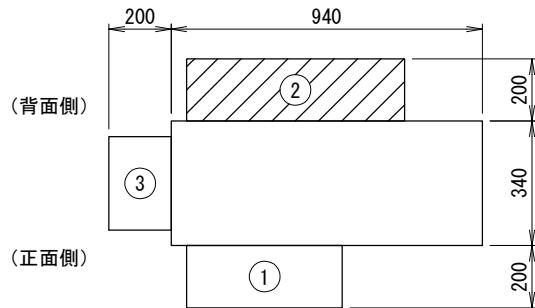

上面図

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

(2)

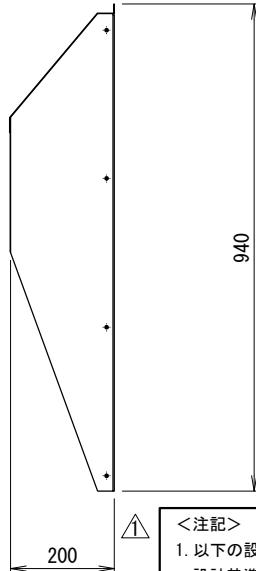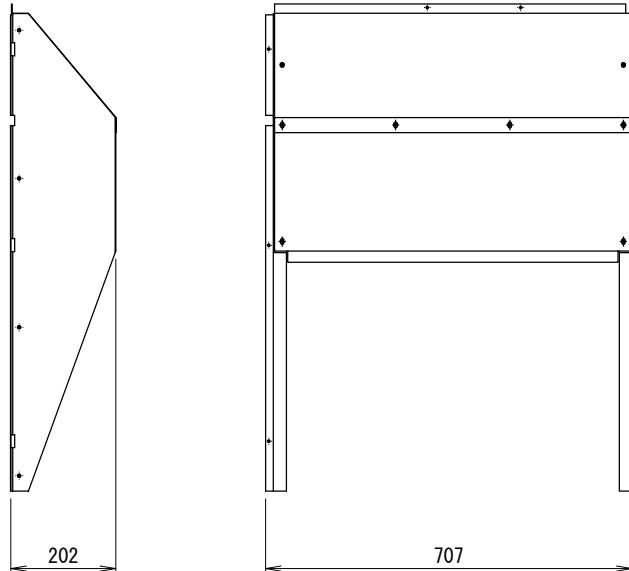

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2.0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建
告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※:平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いいずれか小さな数値の10%の範囲(30m
を超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SUS304
t1.0

製品質量

②:約7(kg)

表面処理

脱脂処理

付属品

エスタイントネジ

M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
--	--------	---------

①

② 2-NAA080B-D01 2NA50

③

番号

日付

改訂記事

△

'16.12.27 注記追加

承認日

承認

設計

作図

'15.09.15

澤山 久保田 柳田

ネミー株式会社

図番

2-NAA087B-E1