



(:本書対象防雪フード)

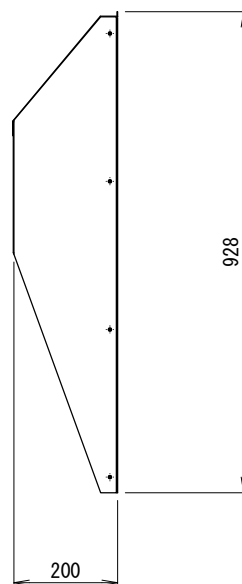

③

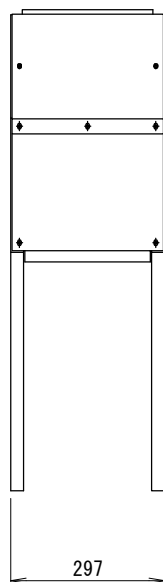

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計基準風速：40m/s、設計水平震度：2.0G、GL～製品頂点までの高さ：40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建
告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※：平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30m
を超えるときは3mとする)。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SUS304 t1.0
----	----------------

製品質量	③:約4.5(kg)
------	------------

表面处理	脱脂处理
------	------

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②		
③	2-NAA080L-D01	2NA47

番号	日付	改訂記事
↑	'16.12.27	注記追加

承認日	承認	設計	作図
' 15. 09. 15	澤山	久保田	柳田

ネミ一株式会社

図番	2-NAA087L-E1
----	--------------