



(:本書対象防雪フード)





左側面図

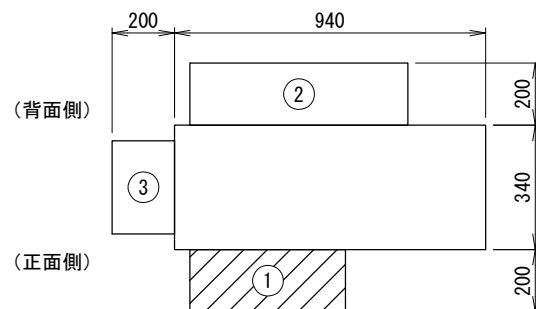

上面図

＜防雪フード外形寸法図：吹出口＞

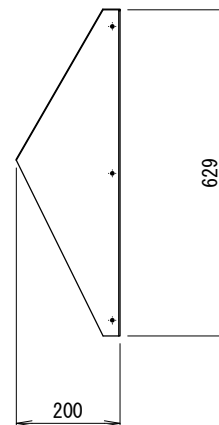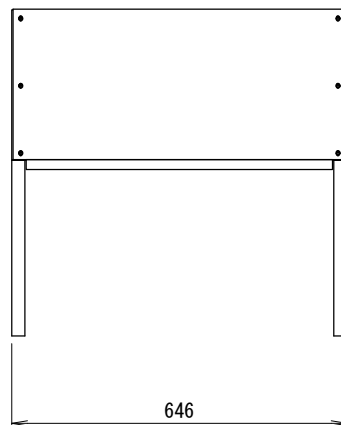

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計基準風速：40m/s、設計水平震度：2.0G、GL～製品頂点までの高さ：40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※：平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

型式			
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質		SUS304 t1.6	
製品質量		①:約4(kg)	
表面処理		脱脂処理	

付属品			
エスタイトネジ		M12	
タッピングネジ		φ12	
その他			
現地組立式			

	製品製造番号	取付要領書番号	
①	2-NAA080T-D01	2NA46	
②			
③			
番号	日付	改訂記事	
△	16. 12. 27	注記追加	
承認日	承認	設計	作図
15. 09. 15	澤山	久保田	柳田
ネミー株式会社			
図番	2-NAA087T-E1		