



(:本書対象防雪フード)





左側面図

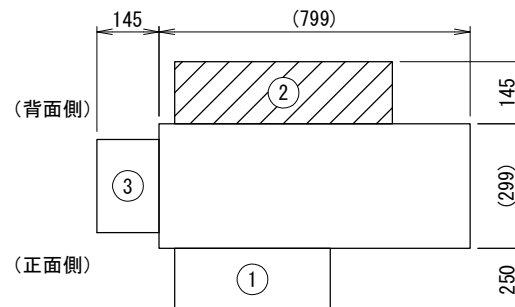

上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：背面吸込口＞

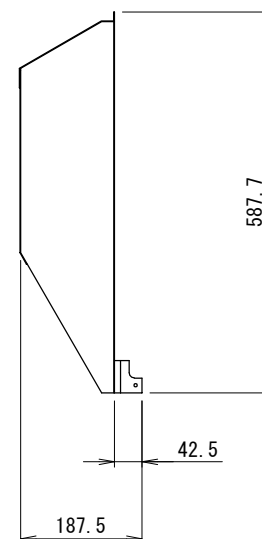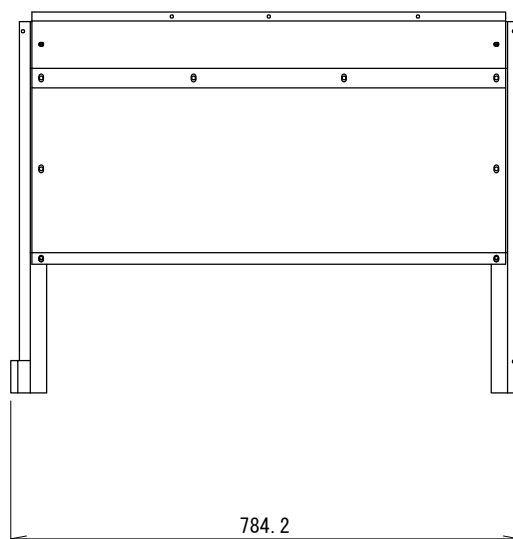

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さとし、屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。
- 地面粗度区分: II 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SUS304 t1.0
----	----------------

製品質量	②:約5(kg)
------	----------

表面处理	脱脂处理
------	------

付属品

エスタイトネジ M5

サンロックネジ M4

その他

現地組立式

製品製造番号	取付要領書番号
--------	---------

①		
---	--	--

②	2-NAA093B-D01	2NA64
---	---------------	-------

③		
---	--	--

番号	日付	改訂記事
----	----	------

承認日	承認	設計	作図	

承認口	承認	設計	作図
17.07.10	澤山	笠枝	笠枝

17.07.12	澤山	條崎	條崎
----------	----	----	----

ネニ一株式会社

FILE	2 NA1000D E1
------	--------------

図番	2-NAA093B-E1
----	--------------