＜防雪フード配置寸法図＞

（▨:本書対象防雪フード）



左側面図

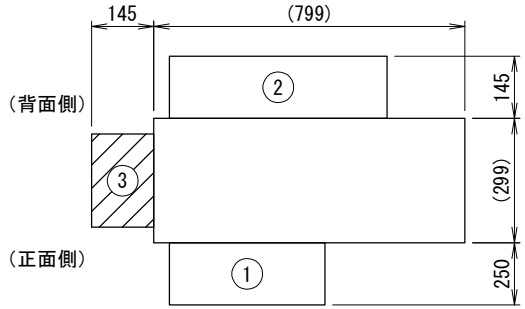

上面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:左側面吸込口＞

③



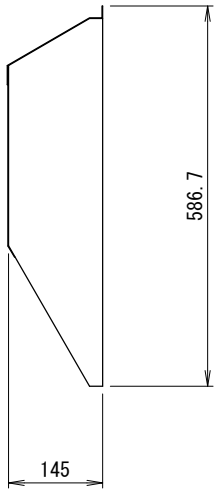

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
   地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL～製品頂点までの高さ:40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
   ※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

防雪フード仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	

仕様

材質	SUS304
	t1.0
製品質量	③:約3(kg)
表面処理	脱脂処理

付属品

エスタイトネジ	M5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②		
③	2-NAA093L-D01	2NA65

番号	日付	改訂記事
△1	'21.03.16	製品仕様変更
△2	'23.05.23	製品仕様変更

承認日	承認	設計	作図
'17.07.12	澤山	篠﨑	篠﨑

ネミー株式会社

図番	2-NAA093L-E1

A3　SCALE= 1:8

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。