



(:本書対象防雪フード)


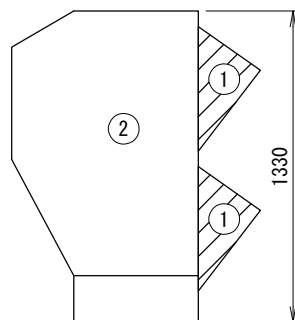


左側面図

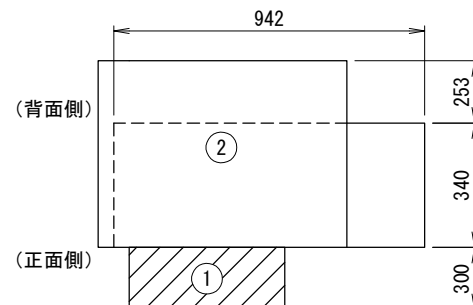

上面図

＜防雪フード外形寸法図：吹出口＞

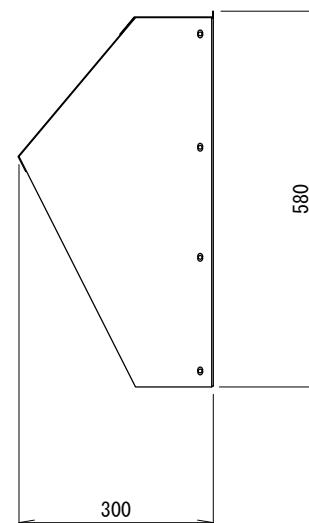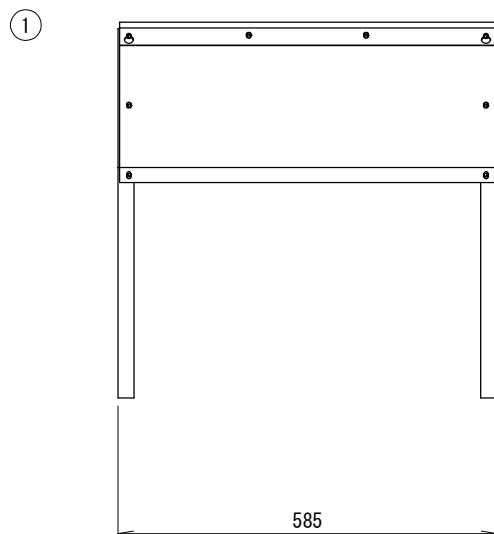

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響（アンカー一部強度等）を事前に御確認願います。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名	
-----	--

仕様

材質	SUS304 t1.0
----	----------------

製品質量	①:約5 (kg) x2
------	--------------

表面处理	脱脂处理
------	------

付属品

エスタイトネジ M5

サンロックトラスネジ M4

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-NAA094T-D01	2NA71
②		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 18. 07. 23	澤山	篠崎	鈴木

ネニ一株式会社

図番	2-NAA095T-E1
----	--------------