



:本書対象防雪フード(片側のみ)


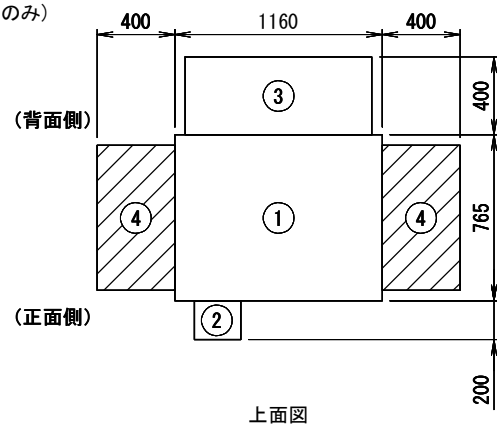


右側面図

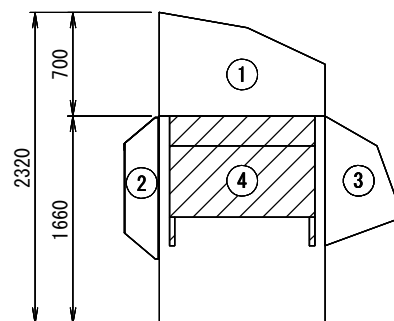

＜防雪フード外形寸法図：側面吸込口（左右共通）＞

※梱包内容は片側一式のみとなります。

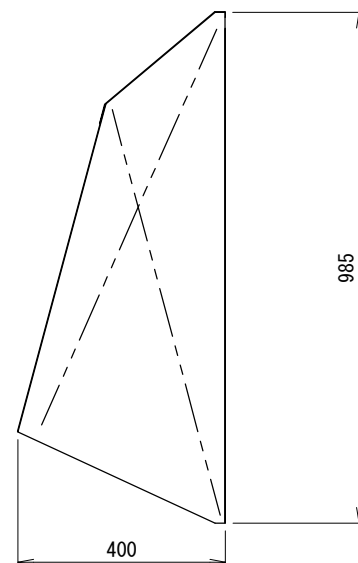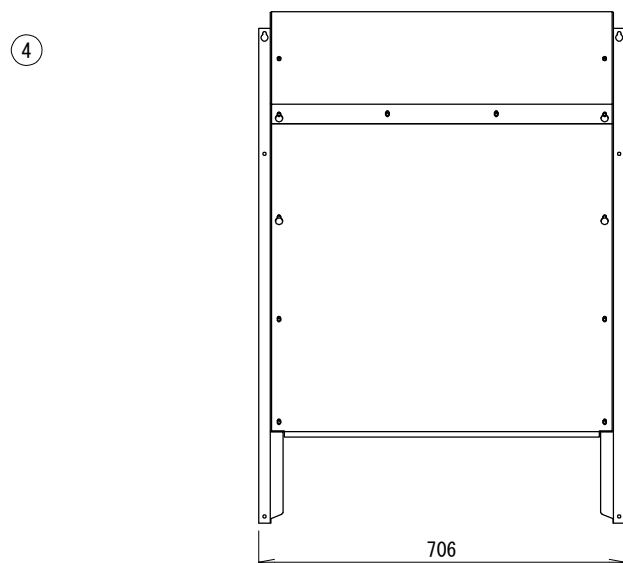

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長ささと屋根高さとの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響（アンカー一部強度等）を事前に御確認願います。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SUS304 t1.0
----	----------------

製品質量	④:約11(kg)/台
------	-------------

表面处理	脱脂处理
------	------

付属品

エスタイトネジ M5

タッピングネジ φ4

その他

現地組立式

※本製品で側面吸込口片側1台分となります。

(梱包数:1個)

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②		
③		
④	2-NAB052LR-D01	2NA93

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 21. 05. 31	篠崎	塚田	渡邊

ネミ一株式会社

図番	2-NAB052LR-E1
----	---------------