


<防雪フード配置寸法図>


(:本書対象防雪フード)

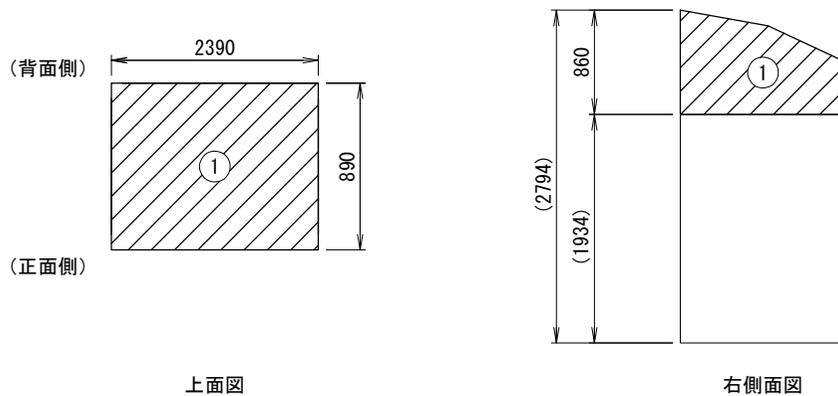

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

①

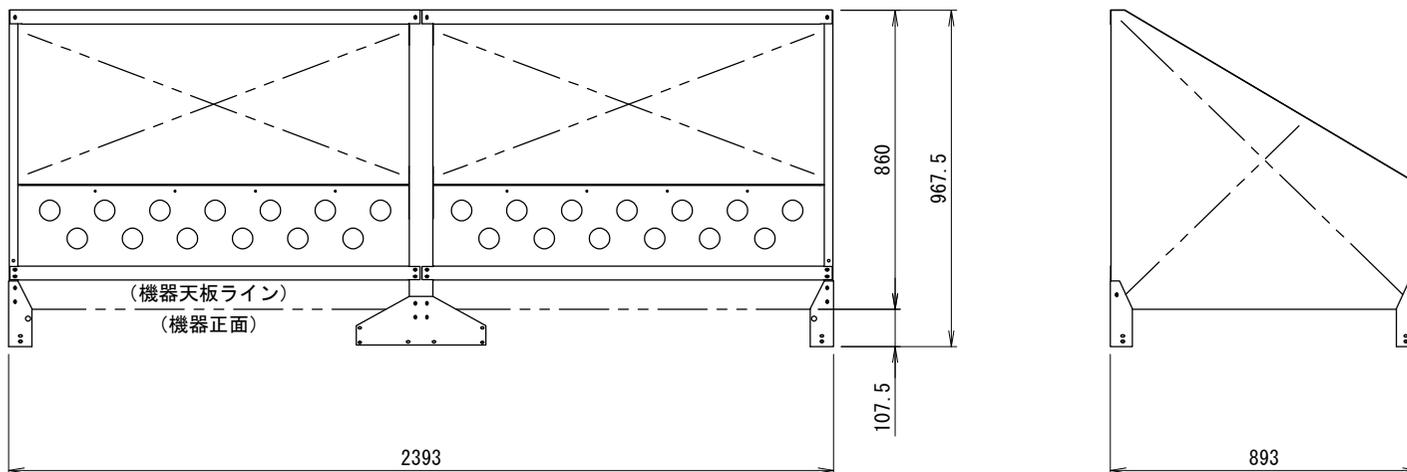

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。  
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
 ※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 防雪フードは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

防雪フード仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS304 t0.8/t1.0/t1.5/t2.0
製品質量	①: 約44 (kg)
表面処理	脱脂処理

付属品	
エスタイトネジ	M5
タッピングネジ	φ4
エバタイトネジ	φ5

その他	
現地組立式	

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2-NAG013T-D01	2NA69

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'18.03.07	加納	澤山	篠崎

ネミー株式会社

図番	2-NAG013T-E1
----	--------------