



(:本書対象防雪フード)

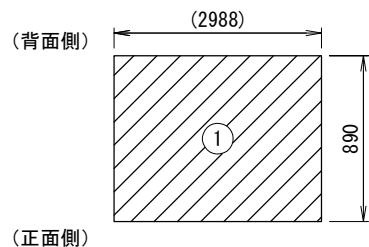



上面图

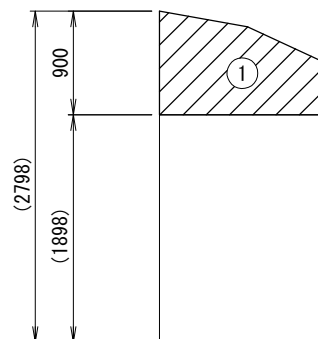

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

①

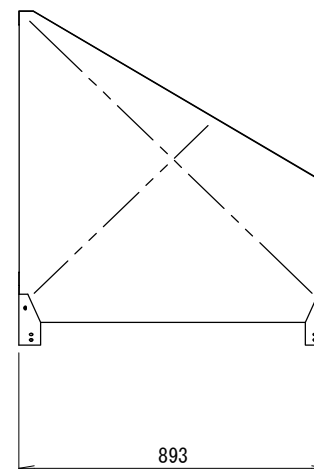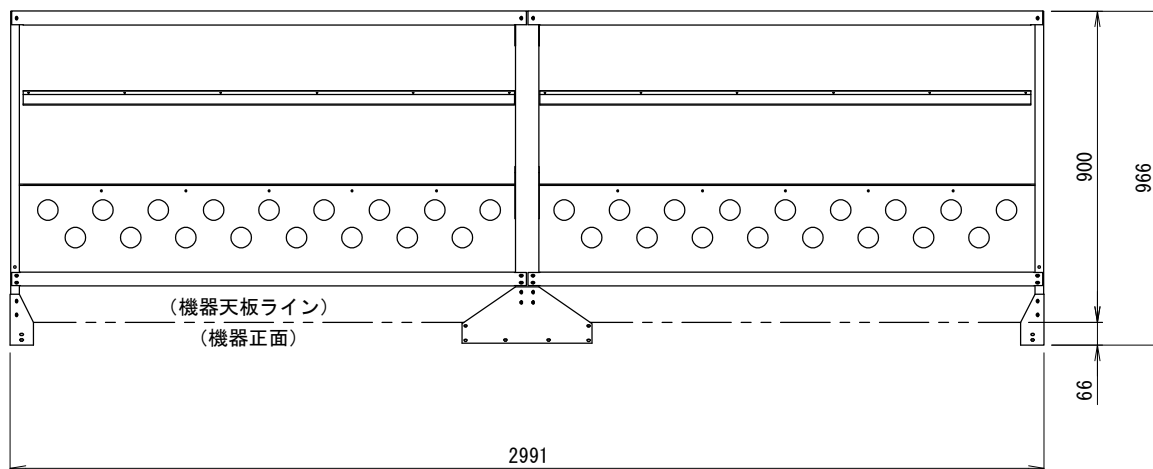

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

## 型式

機器

## 機器質量

現場名

系統名

仕様

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 材質 | SUS304                   |
|    | t0.8/t1.0/t1.5/t2.0/t3.0 |

|      |            |
|------|------------|
| 製品質量 | ①:約55 (kg) |
|------|------------|

|      |      |
|------|------|
| 表面处理 | 脱脂处理 |
|------|------|

付属品

エスタイトネジ M5

タッピングネジ 04

エバタイトネジ φ5

その他

現地組立式

|    | 製品製造番号        | 取付要領書番号 |
|----|---------------|---------|
| ①  | 2-NAG014T-D01 | 2NA70   |
| 番号 | 日付            | 改訂記事    |
|    |               |         |
|    |               |         |
|    |               |         |
|    |               |         |
|    |               |         |

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| 承認日          | 承認 | 設計 | 作図 |
| ' 18. 03. 07 | 加納 | 澤山 | 篠崎 |

ネミ一株式会社

|    |              |
|----|--------------|
| 図番 | 2-NAG014T-E1 |
|----|--------------|