



<配置寸法図>

(斜線):本書対象製品)

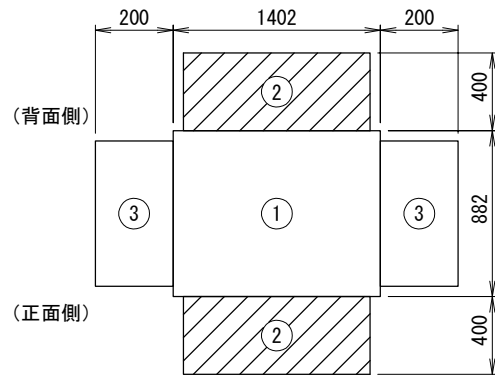



上面図

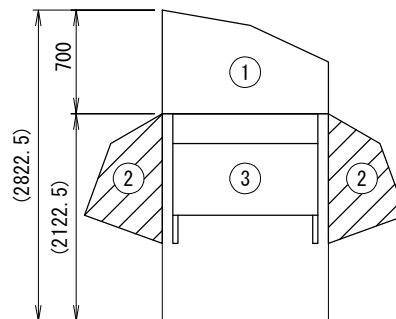

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

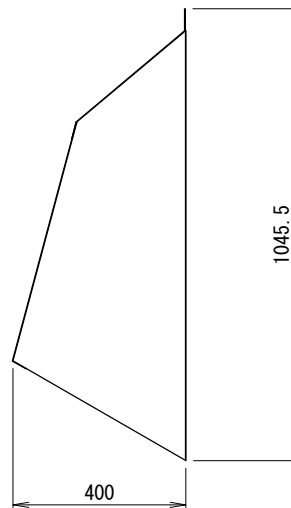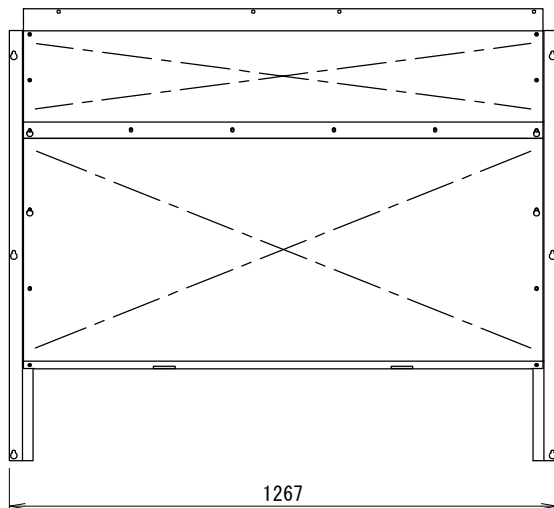

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。  
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。  
※平面の短辺長さとし、屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書  
(正背面吸込口)

|      |                |
|------|----------------|
| 型式   |                |
| 機器   |                |
| 機器質量 |                |
| 現場名  |                |
| 系統名  |                |
| 仕様   |                |
| 材質   | SUS304<br>t1.0 |
| 製品質量 | ②: 約15(kg)/台   |
| 表面処理 | 脱脂処理           |

|         |        |
|---------|--------|
| 付属品     |        |
| エスタイトネジ | M5, M6 |

|       |  |
|-------|--|
| その他   |  |
| 現地組立式 |  |

|   | 製品製造番号         | 取付要領書番号 |
|---|----------------|---------|
| ① |                |         |
| ② | 2-NAH035FB-D01 | 2NA79   |
| ③ |                |         |

| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|----|----|------|
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| 承認日          | 承認 | 設計 | 作図 |
| 2020. 01. 16 | 篠崎 | 塚田 | 鈴木 |

|         |               |  |  |
|---------|---------------|--|--|
| ネミー株式会社 |               |  |  |
| 図番      | 2-NAH035FB-E1 |  |  |