



<配置寸法図>

(:本書対象製品)

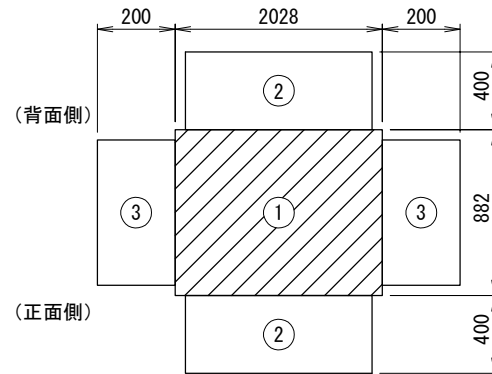



上面図

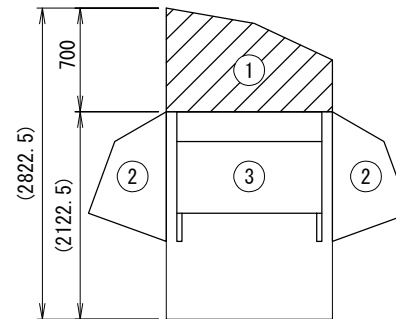

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

<外形寸法図>

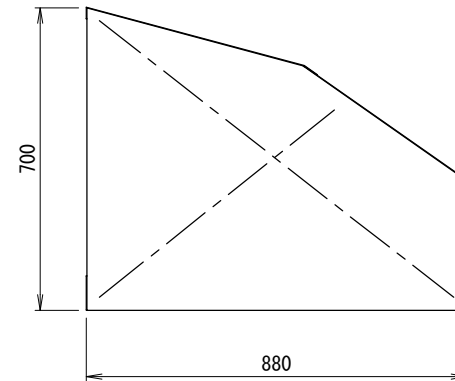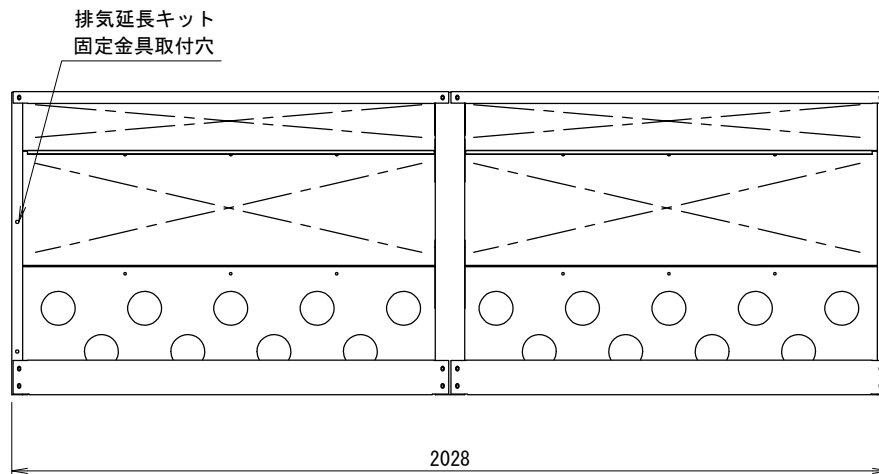

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 防雪フードは強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書
(吹出口)

型式				
機器				

機器質量				

現場名				

系統名				

仕様				
材質	SUS304 t1.0			
製品質量	①: 約36 (kg)			
表面処理	脱脂処理			

付属品				
エスタイトネジ	M5, M6			

その他				
現地組立式				
反転取付可				

	製品製造番号	取付要領書番号		
①	2-NAH037T-D01	2NA78		
②				
③				
番号	日付	改訂記事		
承認日		承認	設計	作図
2020. 01. 16		篠崎	塚田	鈴木
ネミー株式会社				
図番	2-NAH037T-E1			