

<防雪フード配置寸法図> (代表) 00J-6S3001MVFの時、H1=1719/H2=2619 0CJ-HS3001MVFの時、H1=1930/H2=2830 (背面側) (背面側) 上面図 左側面図

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

(1)

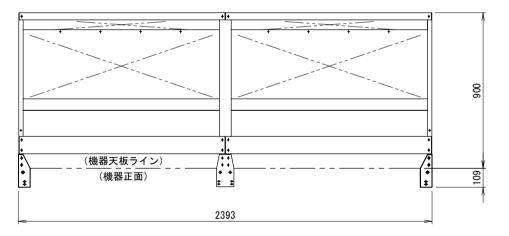



<注記>

- 1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
- 設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※: 平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
- 3. 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策として ワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。

防雪フー	ド什様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304 t0.8/t1.0/t1.5/t2.0

 製品質量
 ①:約47 (kg)

 表面処理
 脱脂処理

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

エスタイトネジ

エバタイトネジ φ5

その他

現地組立式

承認日 承認 設計 作図 '16.10.27 澤山 林 篠崎

| 図番 | 2-SYG054T-E1