



(:本書対象防雪フード)

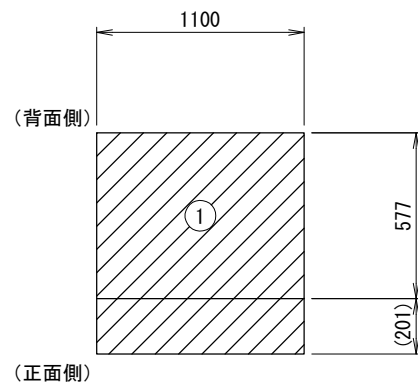



上面図

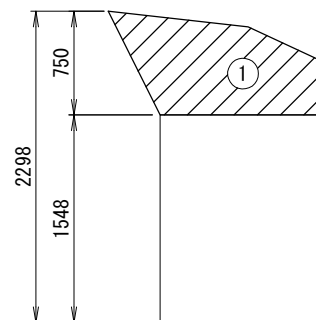

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いを確認してください。

①

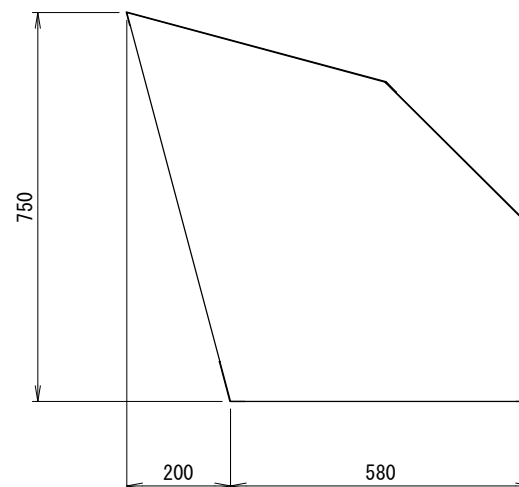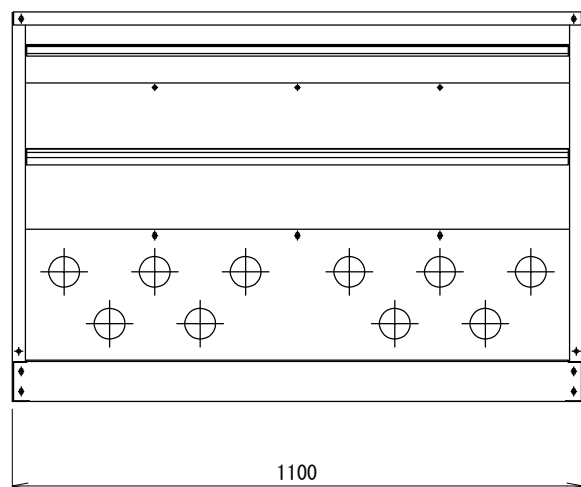

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるとときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨いたします。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名	
-----	--

仕様

材質	SUS304 t1.0/t1.2
----	---------------------

製品質量	①:約23 (kg)
------	------------

表面处理	脱脂处理
------	------

適用設置地域	一般/塩害地域
--------	---------

付属品

エスタイトネジ M5

その他

現地組立式

製品製造番号	取付要領書番号
--------	---------

①	SAN-06012B	2SY12B
---	------------	--------

番号	日付	改訂記事
----	----	------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

承認日	承認	設計	作図
-----	----	----	----

' 19. 07. 01	澤山	道躰	鈴木
--------------	----	----	----

[illegible]

不ニ一株式云社

図番	2-SYG061T-E1
----	--------------