



＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)

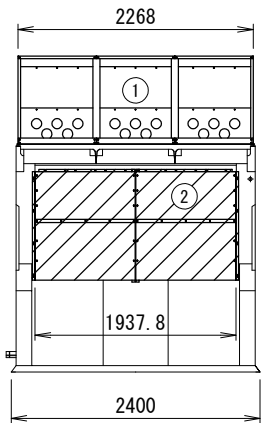

左側面図


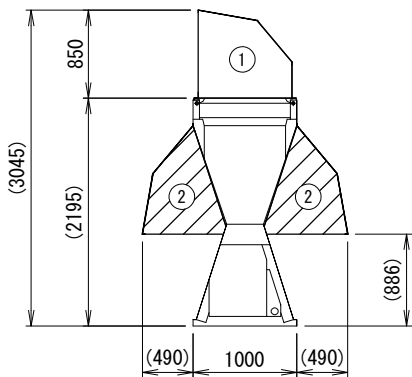


正面図

設置の際、サービススペースとの
兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:側面吸込口＞

②

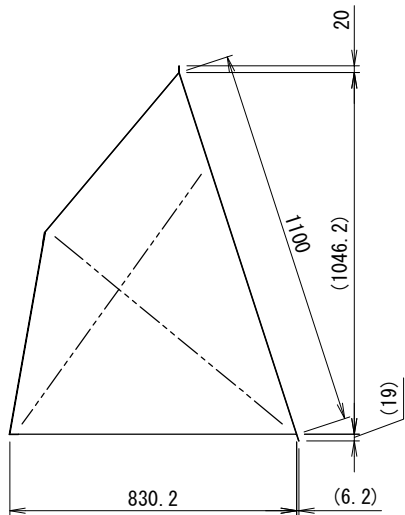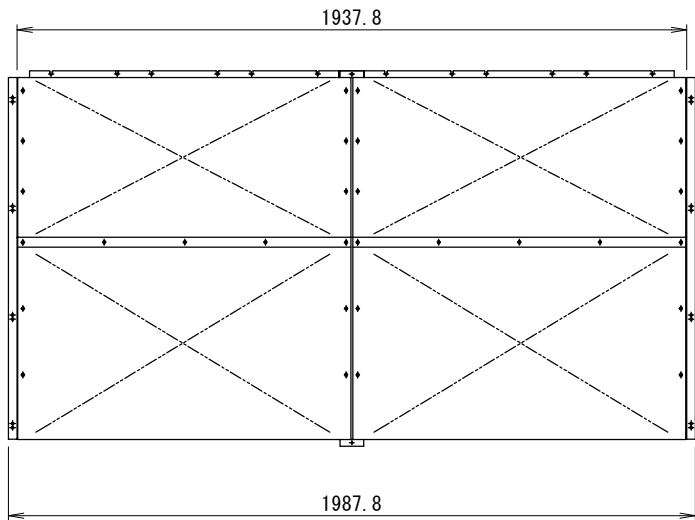

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根
周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いづれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前にご確認ください。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0

製品質量 ②: 約33 (kg)

表面処理 脱脂処理

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

エスタイトネジ M5

ドリルネジ $\phi 5$

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②	TCC078RL	2TC84#1
番号	日付	改訂記事
	'18. 10. 26	注記追加

承認日	承認	設計	作図
'18. 01. 31	加納	道鉢	澤山

ネミー株式会社

図番 2-TCJ058LR-E1