



＜防雪フード配置寸法図＞
(:本書対象防雪フード)

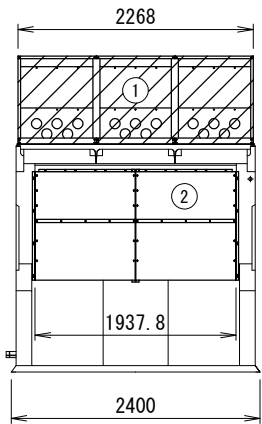

左側面図


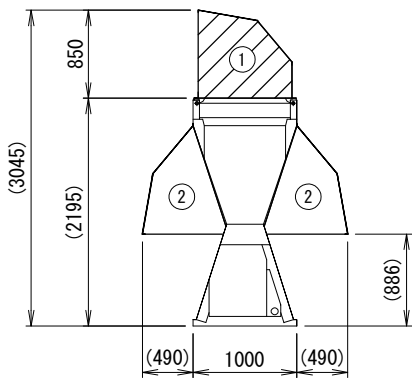


正面図

設置の際、サービススペースとの
兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図:吹出口＞

①

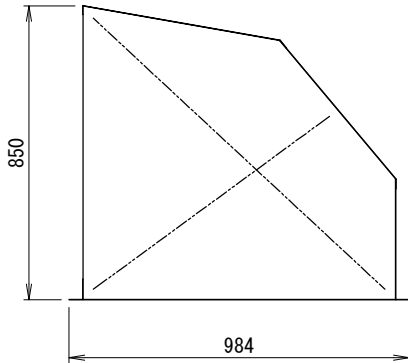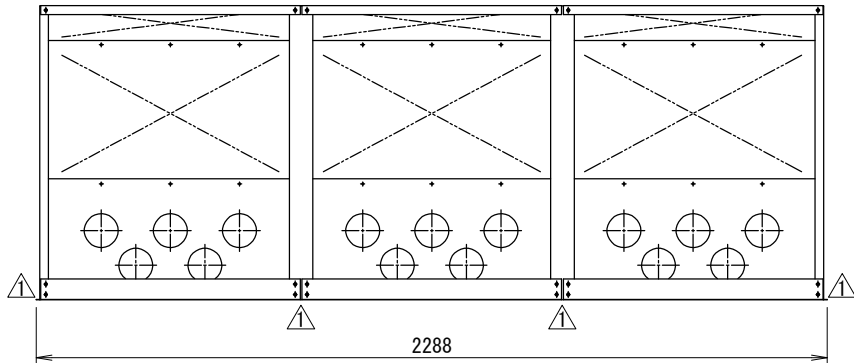

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 防雪フード取付用フランジは機器メーカー様にてご用意ください。
- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置してください。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前にご確認ください。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SUS304
t1.0/t1.2

製品質量  ①: 約54 (kg)

表面処理 脱脂処理

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

エスタイトネジ  M5, M6
六角ボルト M10

その他

現地組立式
反転取付可

	製品製造番号	取付要領書番号
①	TCC078T-001	2TC83
②		
番号	日付	改訂記事
	' 18. 10. 26	取付部形状・付属品仕様・製品質量変更, 注記追加

承認日	承認	設計	作図
' 18. 01. 31	加納	道鉢	澤山

ネミー株式会社

図番 2-TCJ058T-E1