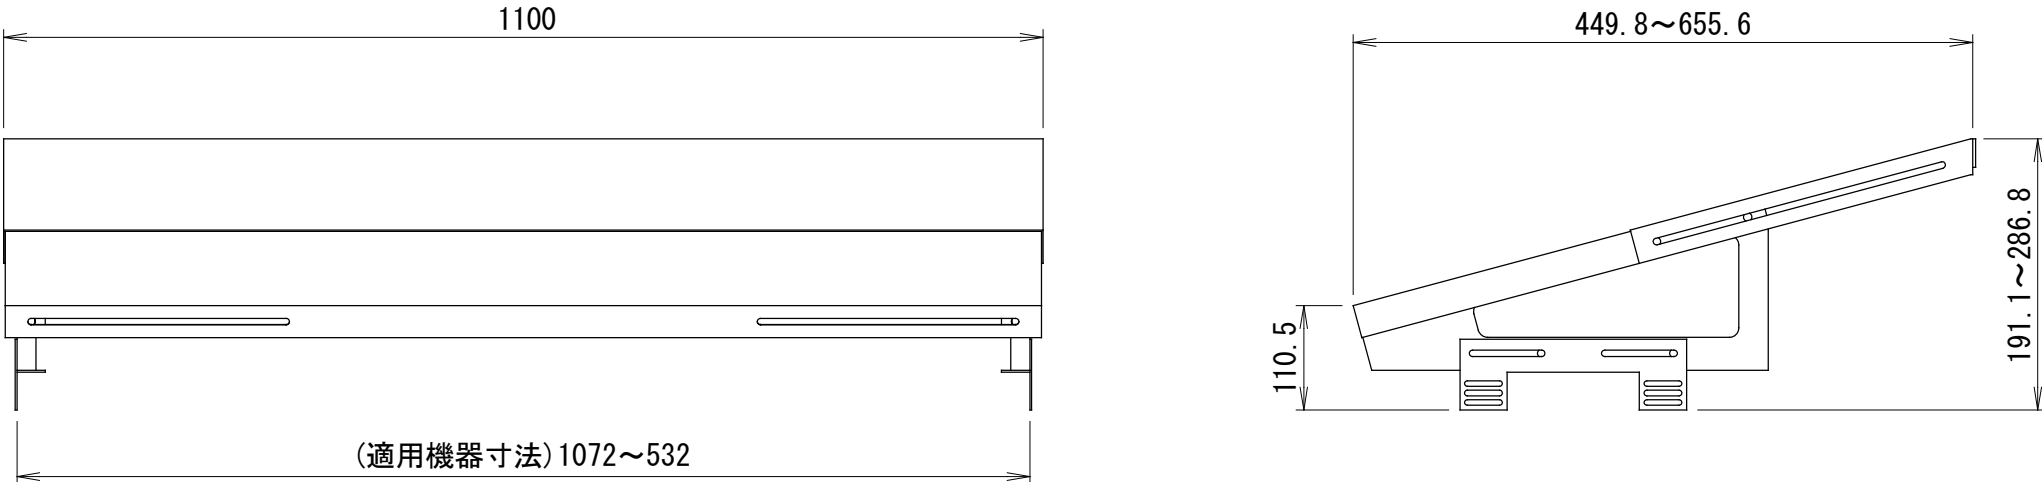


 設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。		防雪屋根仕様書				
		型式	N-BR1100			
		機器				
		機器質量				
		現場名				
		系統名				
		仕様 材質 SGCC t1.2 t2.0				
		製品質量				①:約13(kg)
		表面処理				焼付塗装/膜圧70μm以上 (塗装色:マンセル2.5Y9/1)
		適用設置地域				一般/塩害/重塩害地域
付属品 六角ボルト・ナット M6 サンロックトラスネジ M4 ワッシャー D18						
その他 現地組立式						
	製品製造番号		取付要領書番号			
①	2-ZZX031-D01		2ZZX001			
②						
③						
番号	日付	改訂記事				
承認日		承認	設計	作図		
' 24. 04. 01		篠崎	佐藤	佐藤		
ネミー株式会社						
図番	2-ZZX031-K2					

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分:Ⅱ, 設計基準風速:40m/s, 設計水平震度:2. 0G, GL~製品頂点までの高さ:40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。