


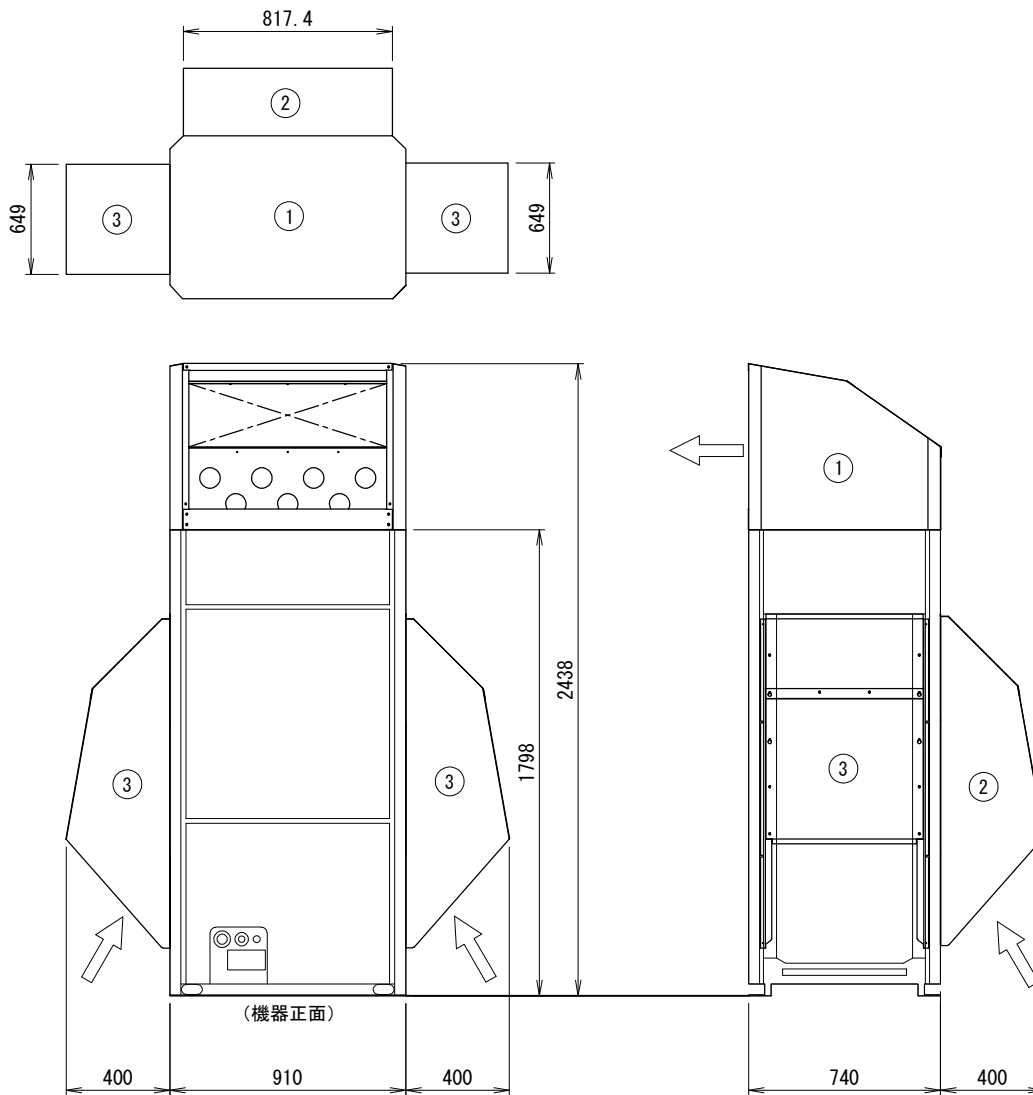

防雪フード仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS304 t1.0
製品質量	①: 約17 (kg) x1 ②: 約13 (kg) x1 ③: 約12 (kg) x2
表面処理	脱脂処理
付属品	
エスタイトネジ	M5
エバタイトネジ	φ5
その他	現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2A-MDB001T-D01	2MD294
②	2A-MDB001B-D01	2MD292
③	2A-MDB001LR-D01	2MD293

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'24.11.14	篠崎	井手中	高橋

ネミー株式会社

図番	2A-MDB001-S
----	-------------

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。

- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

SCALE= 1: 20

製品仕様は改良の為、予告無く変更する場合があります。