



＜防雪フード配置寸法図＞
(:本書対象防雪フード)

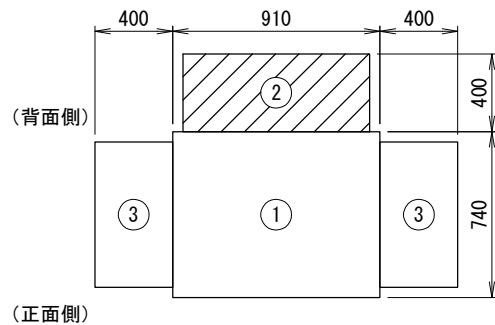

上面図


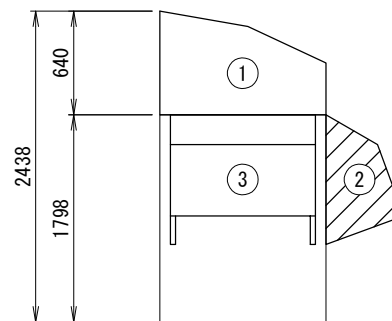


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：背面吸込口＞

②

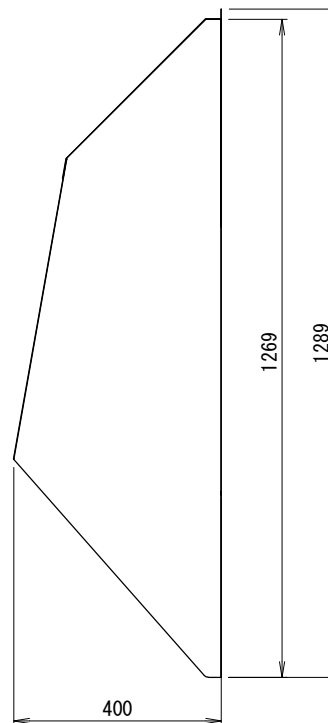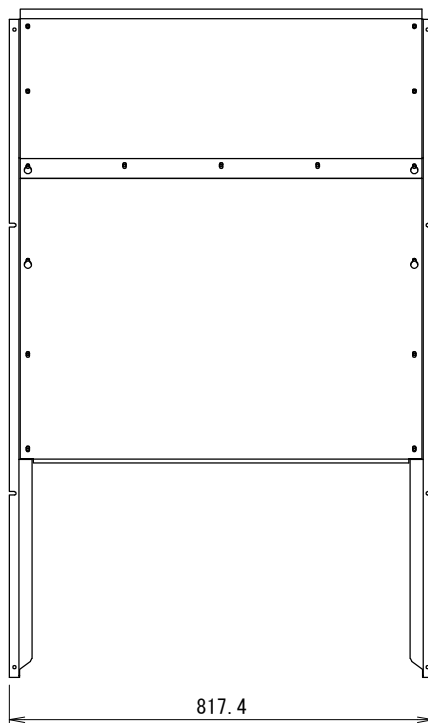

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式			
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			

仕様			
材質	SGCC t1.0		
製品質量	②: 約13 (kg)		
表面処理	焼付塗装/膜厚70 μm以上 (塗装色: 機器近似色)		
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域		

付属品			
エスタイトネジ	M5		
エバタイトネジ	φ5		

その他			
現地組立式			

	製品製造番号	取付要領書番号	
①			
②	2A-MDB001B-D01		
③			
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
' 24. 09. 18	篠崎	井手中	井手中
ネミー株式会社			
図番	2A-MDB001B-K		