


(:本書対象防雪フード)


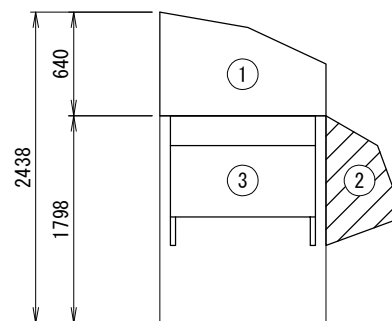


上面図

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

②

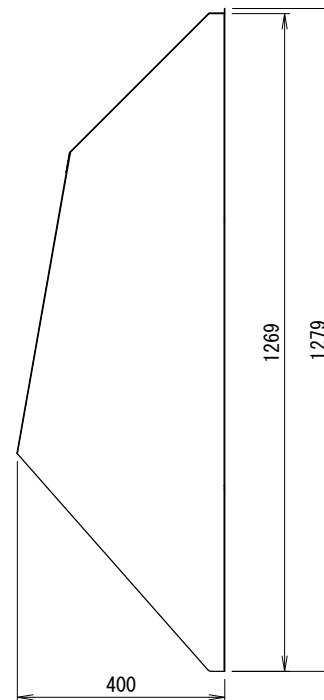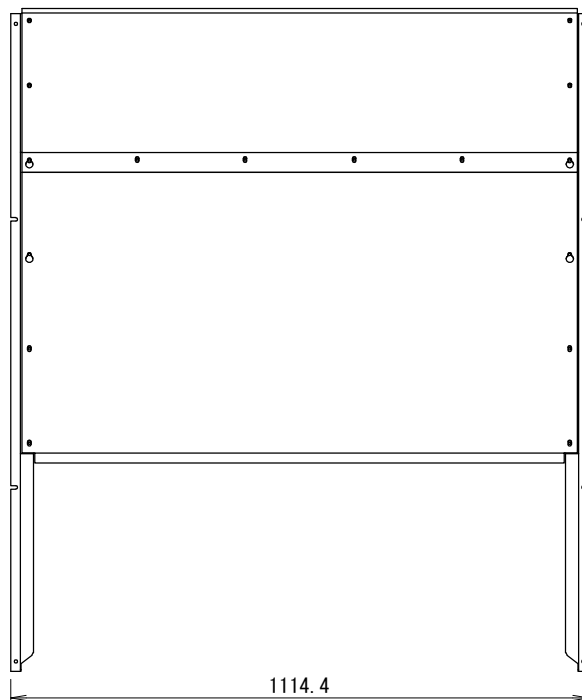

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分: II、設計基準風速: 40m/s、設計水平震度: 2.0G、GL～製品頂点までの高さ: 40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式	
機器	

機器質量	
現場名	

系統名	
仕様	
材質	SGC0 t1.0
製品質量	②:約16(kg)
表面処理	焼付塗装/膜厚70μm以上 (塗装色:機器近似色)
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域
付属品	
エスタイトネジ	M5
エバタイトネジ	φ5
その他	
現地組立式	
	</