



(:本書対象防雪フード)

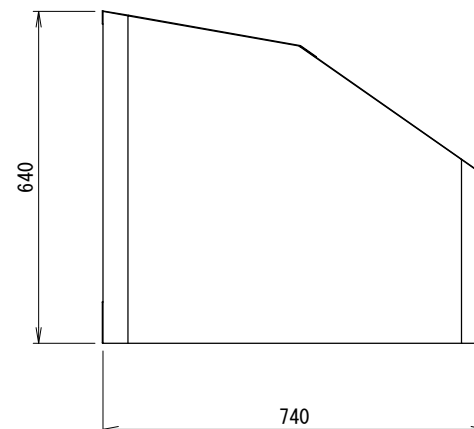

＜防雪フード外形寸法図：吹出口＞

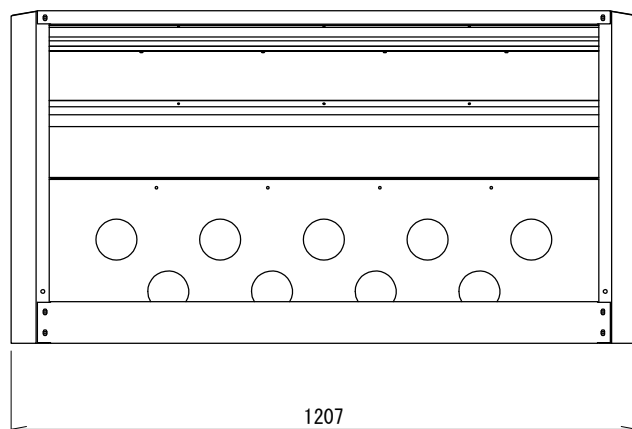

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
- 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL～製品頂点までの高さ: 40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
- ※平面の短辺長さと屋根高さとの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。
3. 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

型式					
機器 ----- 機器質量 現場名 ----- 系統名 仕様 材質SUS316L t1. 製品質量①：約23(kg) 表面処理脱脂処理 適用設置地域重塩害地域 付属品 エスタイトネジM8 エバタイトネジφ9 その他 現地組立式					
	製品製造番号		取付要領書番号		
①	2A-MDB002T-D01				
②					
③					
番号	日付	改訂記事			
承認日		承認	設計	作図	
' 24. 09. 18		篠崎	井手中	井手中	
ネミー株式会社					
図番		2A-MDB002T-T			