



(:本書対象防雪フード)

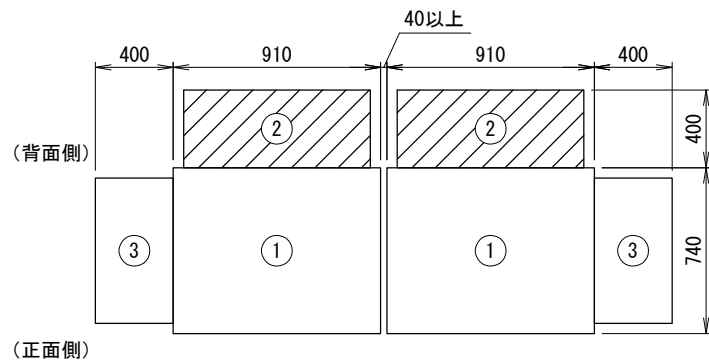



上面図

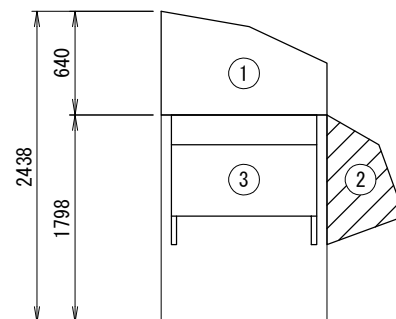

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

②

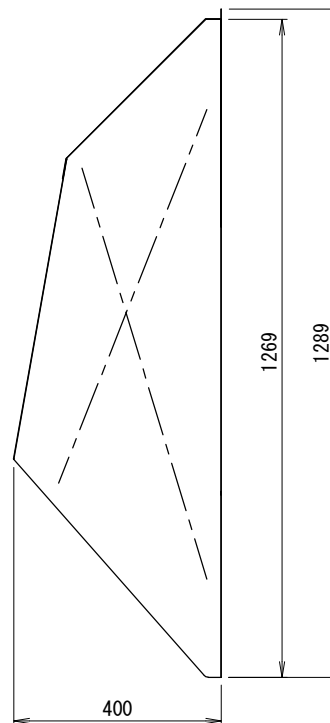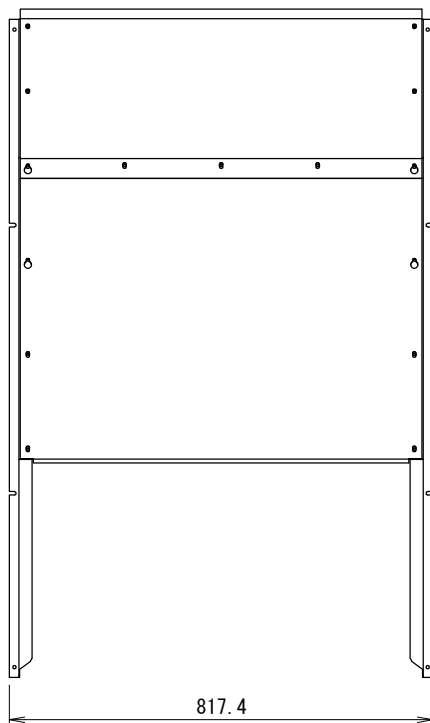

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

## 型式

機器

機器質量

現場名

|     |  |
|-----|--|
| 系統名 |  |
|-----|--|

仕様

材質

SGCC

t1.0

|      |             |
|------|-------------|
| 製品質量 | ②:約13(kg)x2 |
|------|-------------|

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 表面处理 | 烧付塗装/膜厚70 $\mu$ m以上<br>(塗装色:機器近似色) |
|------|------------------------------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| 適用設置地域 | 一般/塩害/重塩害地域 |
|--------|-------------|

付属品

エスタイトネジ

M5

エバタイトネジ

φ5

その他

現地組立式

|   | 製品製造番号         | 取付要領書番号 |
|---|----------------|---------|
| ① |                |         |
| ② | 2A-MDB001B-D01 | 2MD292  |
| ③ |                |         |

| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|----|----|------|
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |

|              |    |     |    |
|--------------|----|-----|----|
| 承認日          | 承認 | 設計  | 作図 |
| ' 24. 10. 25 | 篠崎 | 井手中 | 高橋 |

ネニ一株式会社

四番

2A-MDB003B-K