



<防雪フード配置寸法図>
(:本書対象防雪フード)

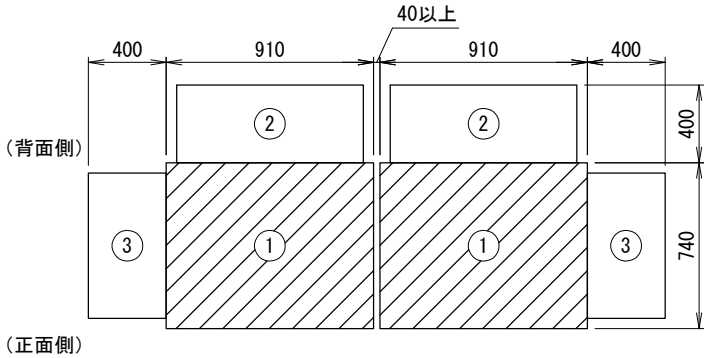

上面図


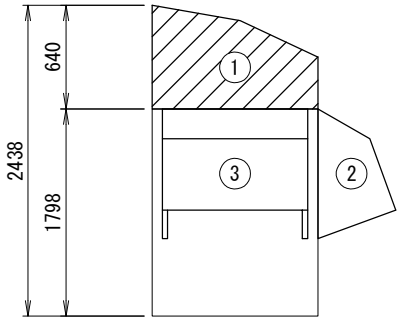


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

①

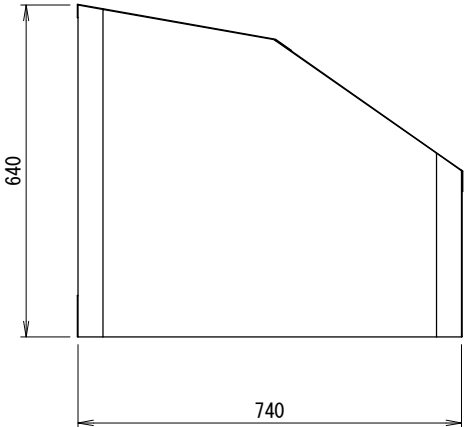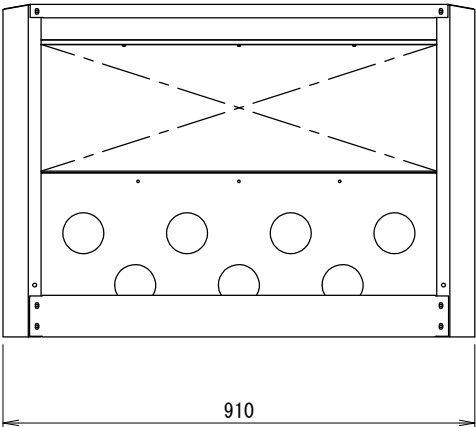

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとし屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

- 防雪フードは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SUS316

t1.0

製品質量

①:約17(kg)x2

表面処理

脱脂処理

適用設置地域

重塩害地域

付属品

エスタイトネジ

M5

エバタイトネジ

φ5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2A-MDB001T-D01	2MD294
②		
③		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 25	篠崎	井手中	高橋

ネミー株式会社

図番	2A-MDB003T-T
----	--------------