



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

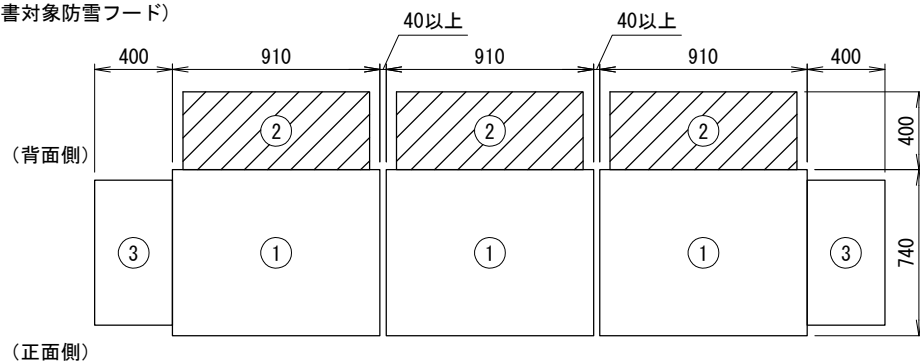

上面図


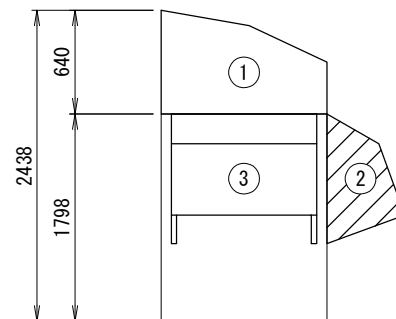


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

②

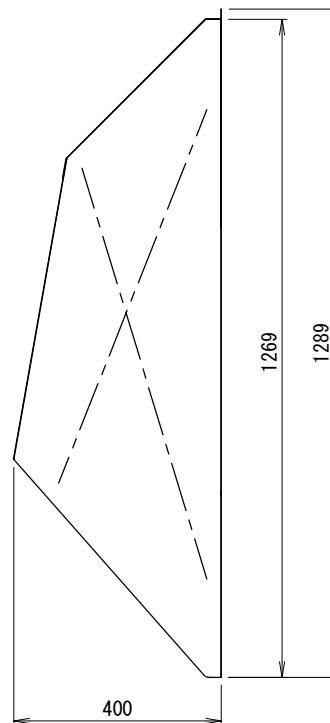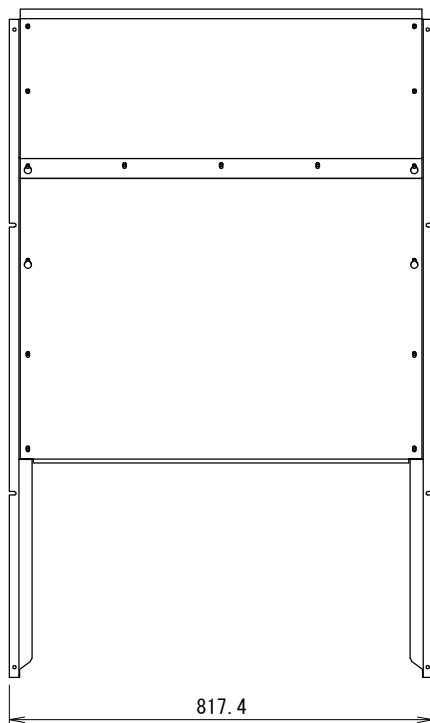

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式			
機器			
機器質量			
現場名			
系統名			
仕様			
材質		SGCC	
		t1.0	
製品質量		②:約13(kg)x3	
表面処理		焼付塗装/膜厚70μm以上	
		(塗装色:機器近似色)	
適用設置地域		一般/塩害/重塩害地域	
付属品			
エスタイトネジ		M5	
エバタイトネジ		φ5	
その他			
現地組立式			
製品製造番号		取付要領書番号	
①			
②	2A-MDB001B-D01		2MD292
③			
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 25	篠崎	井手中	高橋
ネミー株式会社			
図番	2A-MDB004B-K		