



<防雪フード配置寸法図>

(:本書対象防雪フード)

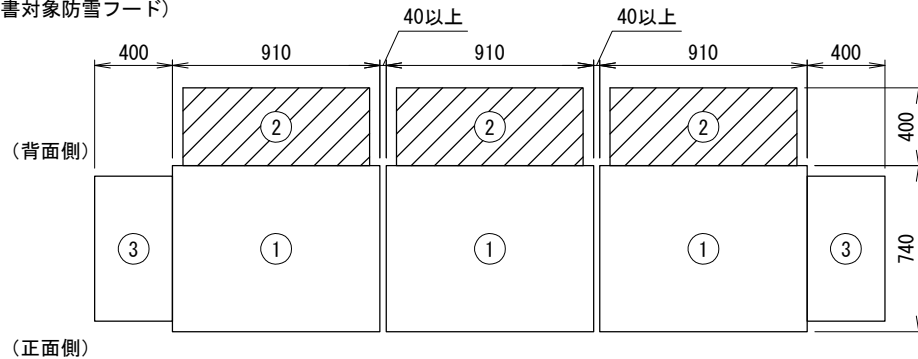

上面図


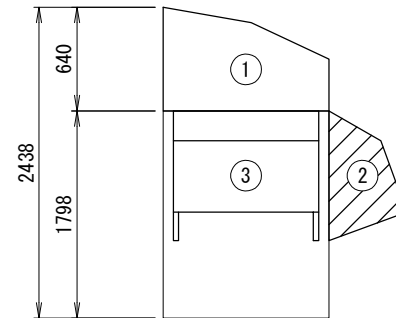


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

②

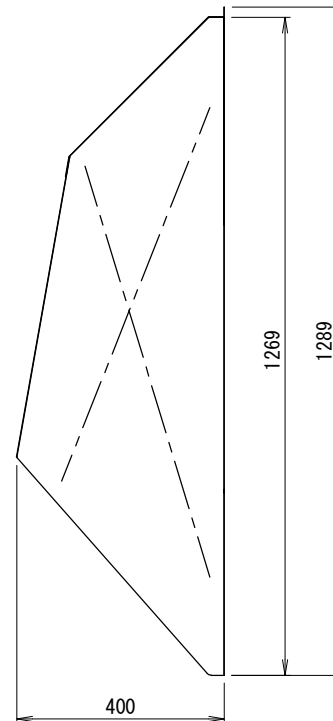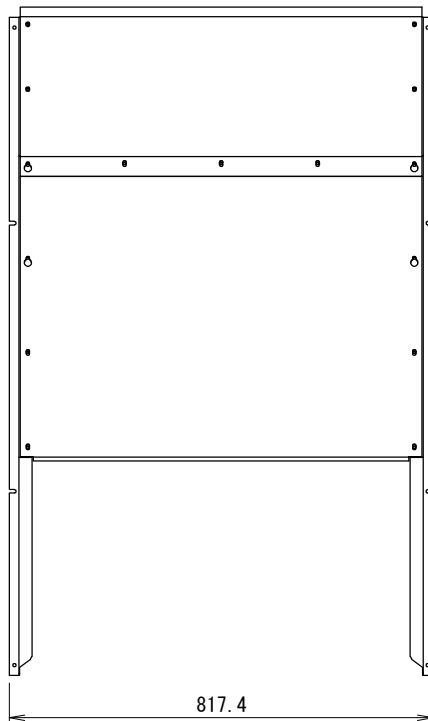

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS316 t1.0
製品質量	②:約13(kg) x3
表面処理	脱脂処理
適用設置地域	重塩害地域
付属品	
エスタイトネジ	M5
エバタイトネジ	φ5
その他	
現地組立式	