



(:本書対象防雪フード)

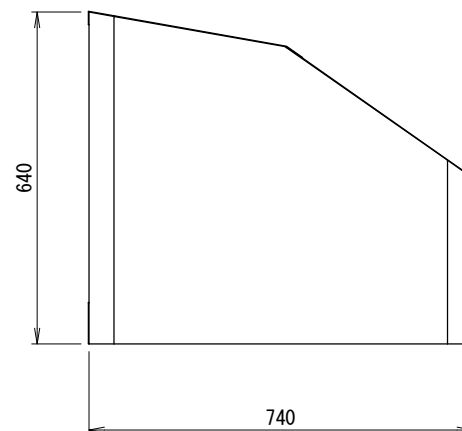

＜防雪フード外形寸法図：吹出口＞

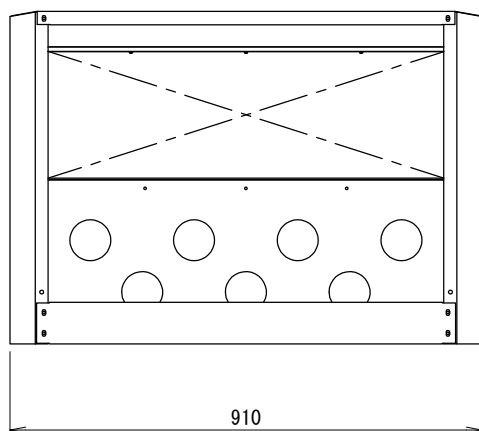

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
 地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
 ※平面の短辺長さ×屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SGCC

t1.0

製品質量	品質
------	----

①:約17 (kg) x3

表面处理

烧付塗装/膜厚70 μ m以上

(塗装色:機器近似色)

適用設置地域

一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ

M5

エバタイトネジ

 $\phi 5$

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2A-MDB001T-D01	2MD294
②		
③		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'24. 10. 25	篠崎	井手中	高橋

ネミ一株式会社

図番

2A-MDB004T-K