



<防雪フード配置寸法図>
(:本書対象防雪フード)

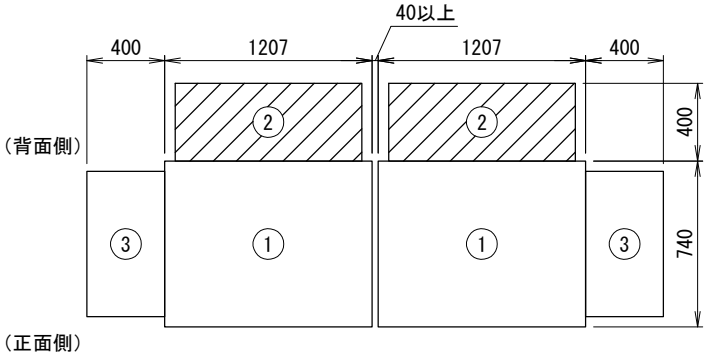

上面図


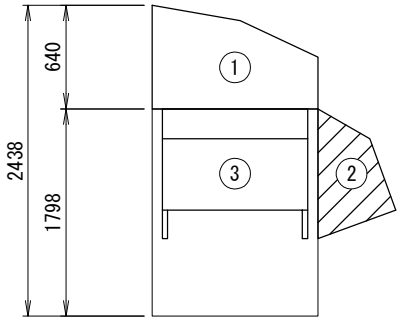


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:背面吸込口>

②

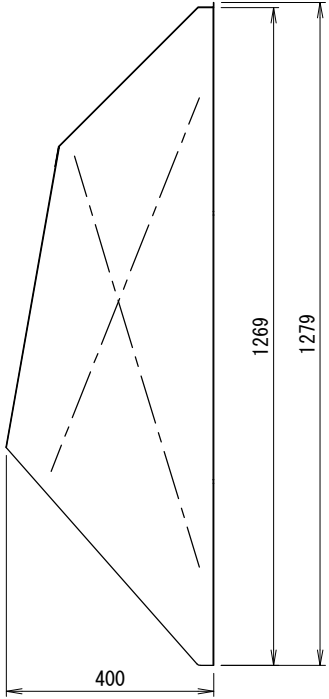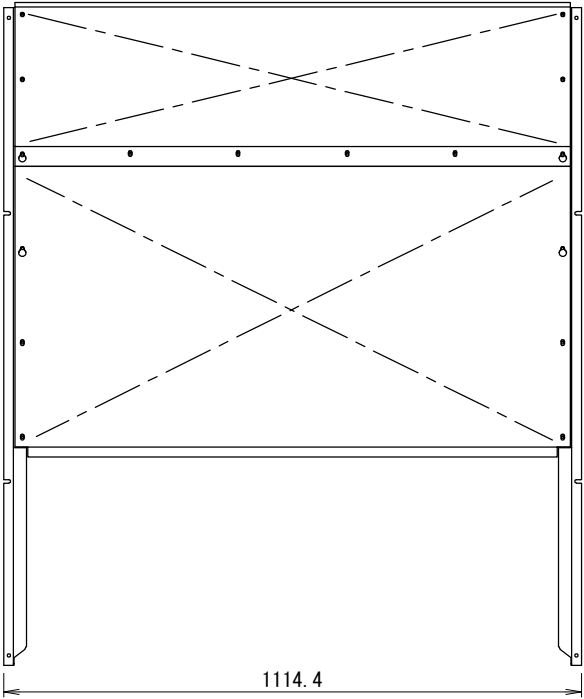

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SGCC

t1.0

製品質量

②: 約16 (kg) x2

表面処理

焼付塗装/膜厚70μm以上

(塗装色: 機器近似色)

適用設置地域

一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ

M5

エバタイトネジ

φ5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②	2A-MDB002B-D01	2MD295
③		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 25	篠崎	井手中	高橋

ネミー株式会社

図番

2A-MDB005B-K