



<防雪フード配置寸法図>
(:本書対象防雪フード)

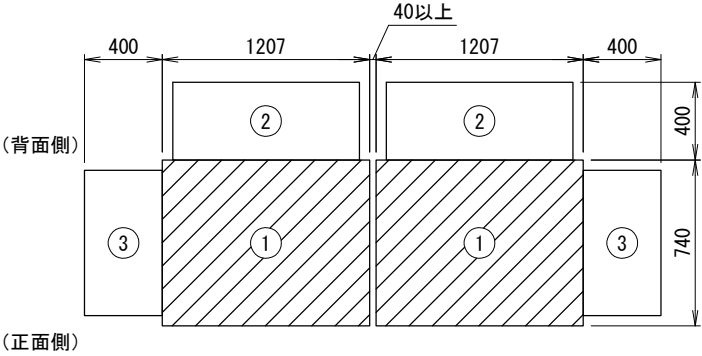

上面図


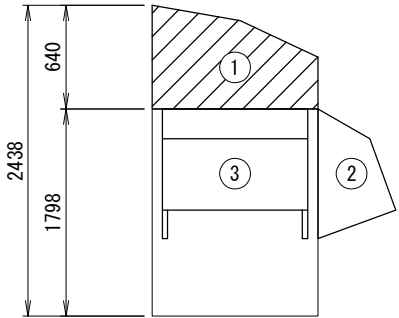


右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

<防雪フード外形寸法図:吹出口>

①

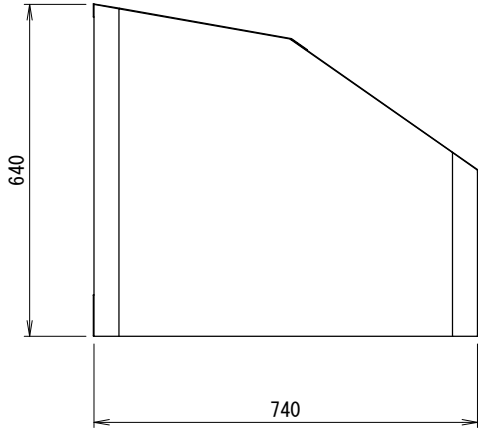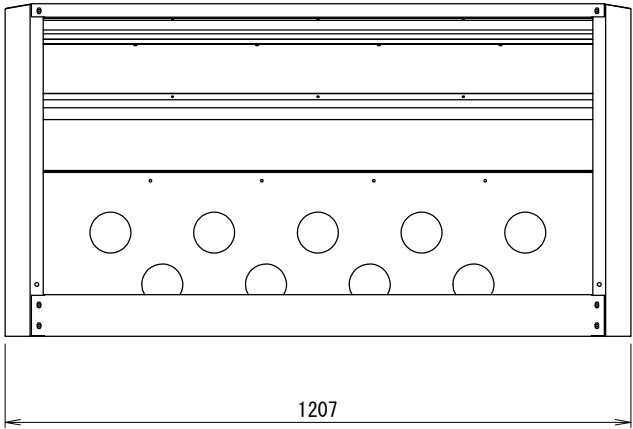

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分:Ⅱ,設計基準風速:40m/s,設計水平震度:2.0G,GL~製品頂点までの高さ:40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。
- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質SGCC
t1.0

製品質量①:約23(kg)x2

表面処理焼付塗装/膜厚70μm以上
(塗装色:機器近似色)

適用設置地域一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジM5

エバタイトネジφ5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	2A-MDB002T-D01	2MD296
②		
③		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 25	篠崎	井手中	高橋

ネミー株式会社

図番	2A-MDB005T-K
----	--------------