



(:本書対象防雪フード)

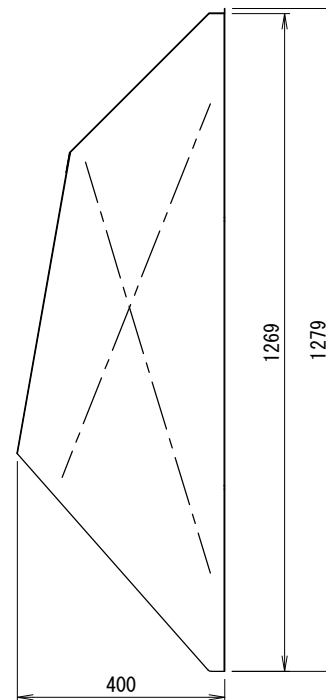

＜防雪フード外形寸法図：背面吸込口＞

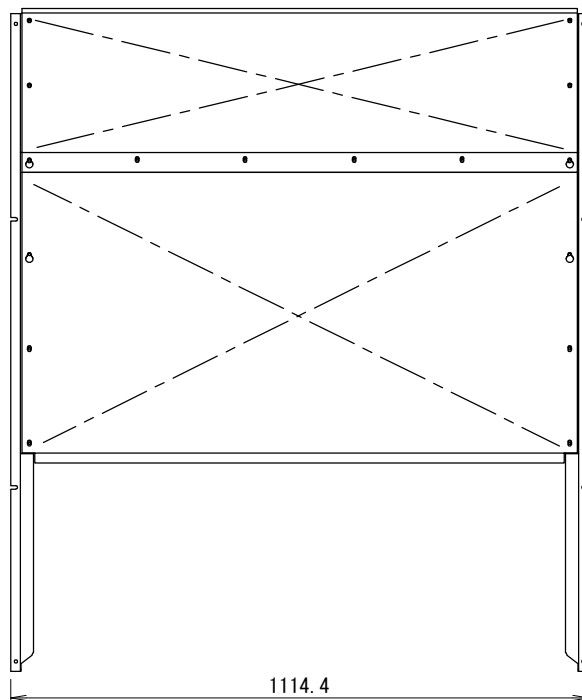

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名	
-----	--

仕様

材質

SGCC

t1.0

製品質量	品質
------	----

②:約16(kg) x3

表面处理

焼付塗装/膜厚70 μ m以上

(塗装色:機器近似色)

適用設置地域

一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ

M5

エバタイトネジ

 $\phi 5$

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①		
②	2A-MDB002B-D01	2MD295
③		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 25	篠崎	井手中	高橋

ネミ一株式会社

四番

2A-MDB006B-K