



(:本書対象防雪フード)

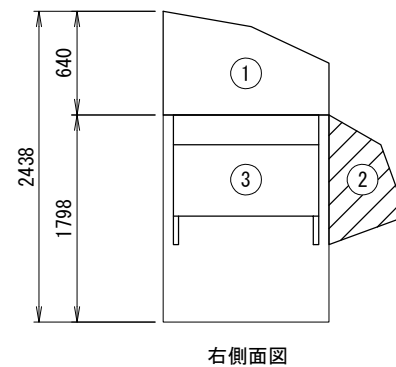

＜防雪フード外形寸法図：背面吸込口＞

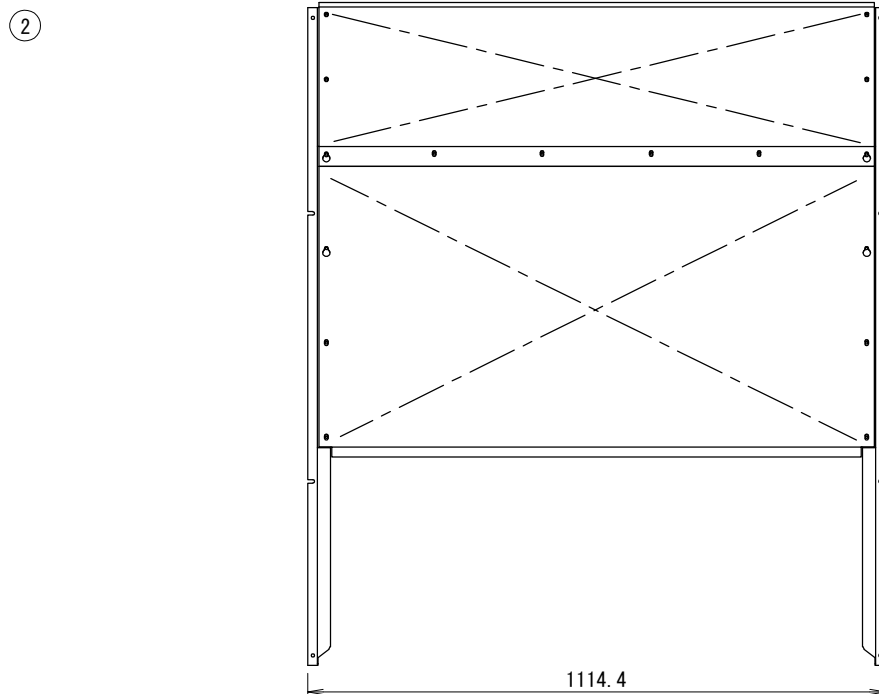

## 型式

機器

機器質量

現場名

|     |  |
|-----|--|
| 系統名 |  |
|-----|--|

仕様

|    |                |
|----|----------------|
| 材質 | SUS316<br>t1.0 |
|----|----------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 製品質量 | ②:約16 (kg) x3 |
|------|---------------|

|      |      |
|------|------|
| 表面处理 | 脱脂处理 |
|------|------|

|        |       |
|--------|-------|
| 適用設置地域 | 重塩害地域 |
|--------|-------|

付属品

エスタイトネジ M5

エバタイトネジ φ5

その他

現地組立式

|   |                |         |
|---|----------------|---------|
|   | 製品製造番号         | 取付要領書番号 |
| ① |                |         |
| ② | 2A-MDB002B-D01 | 2MD295  |
| ③ |                |         |

| 番号 | 日付 | 改訂記事 |
|----|----|------|
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |
|    |    |      |

|              |    |     |    |
|--------------|----|-----|----|
| 承認日          | 承認 | 設計  | 作図 |
| ' 24. 10. 25 | 篠崎 | 井手中 | 高橋 |

ネニ一株式会社

|    |              |
|----|--------------|
| 図番 | 2A-MDB006B-T |
|----|--------------|

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。