
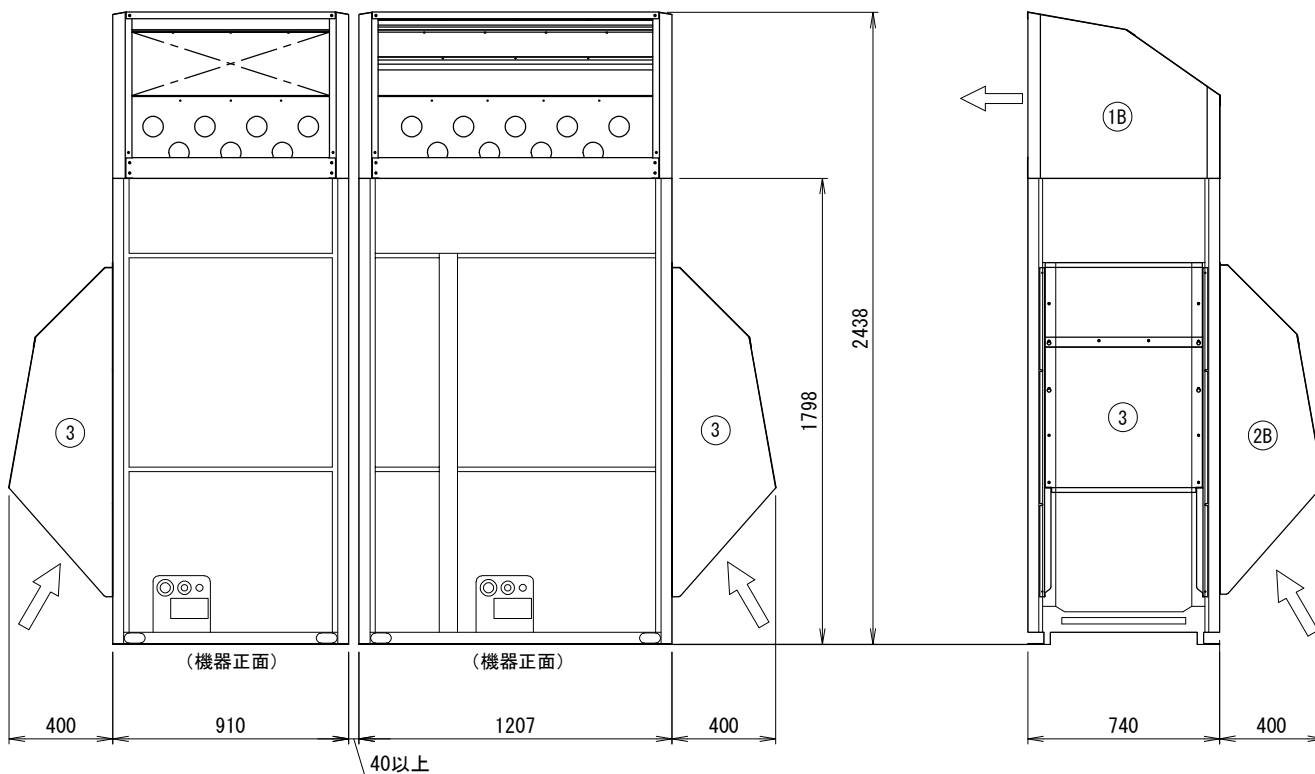


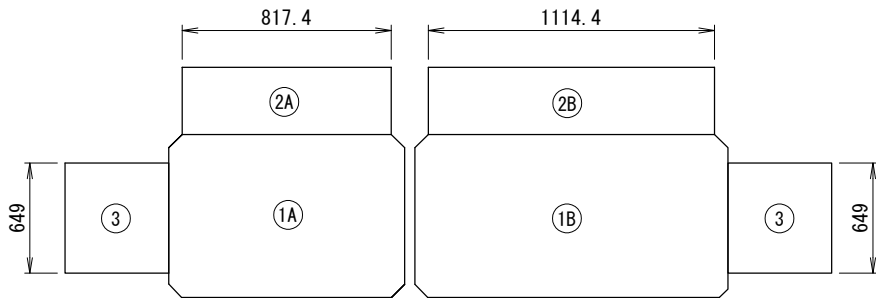

防雪フード仕様書

型式	
機器	
機器質量	
現場名	
系統名	
仕様	
材質	SUS316 t1.0
製品質量	①A:約17(kg), ①B:約23(kg) ②A:約13(kg), ②B:約16(kg) ③:約12(kg)x2
表面処理	脱脂処理
適用設置地域	重塩害地域
付属品	
エスタイトネジ	M5
エバタイトネジ	φ5
その他	
現地組立式	

	製品製造番号	取付要領書番号
① A	2A-MDB001T-D01	2MD294
B	2A-MDB002T-D01	2MD296
② A	2A-MDB001B-D01	2MD292
B	2A-MDB002B-D01	2MD295
③	2A-MDB001LR-D01	2MD293

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
'24.10.25	篠崎	井手中	高橋

ネミー株式会社

図番	2A-MDB007-T
----	-------------

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。
※平面の短辺長さとして屋根高さの2倍のいずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えときは3mとする)。
- 防雪フードは強風が吹き込まないよう設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。