



＜防雪フード配置寸法図＞
( :本書対象防雪フード)

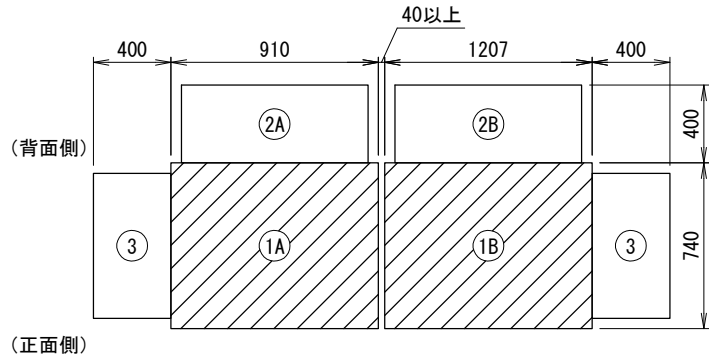

上面図


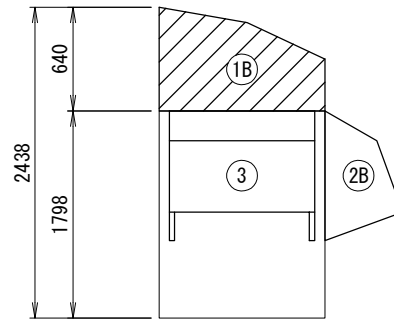


右側面図



設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

＜防雪フード外形寸法図：吹出口＞

①A

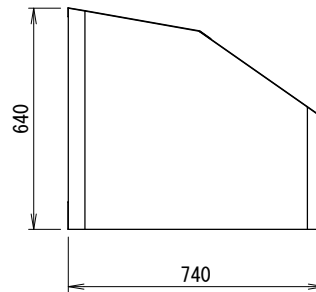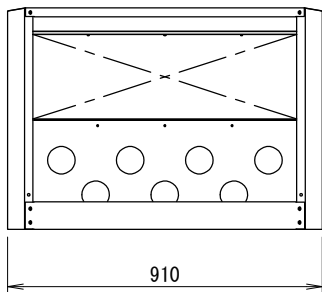

①B

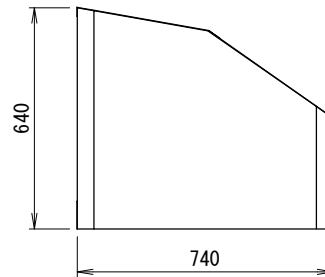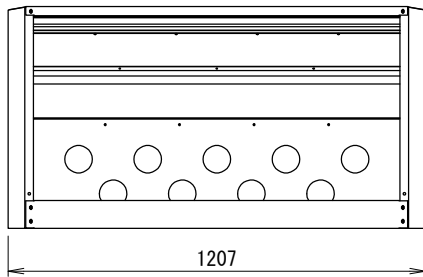

＜注記＞

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
地表面粗度区分：Ⅱ，設計基準風速：40m/s，設計水平震度：2.0G，GL～製品頂点までの高さ：40m以下
- 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部（※）への設置は不可となります。
※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲（30mを超えるときは3mとする）。

- 防雪フードは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定（先様御手配もしくは別売品）の併用を推奨致します。
- 本製品を用いることによる室外機側の影響（アンカー部強度等）を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式			
機器			

機器質量			

現場名			

系統名			

仕様			
材質	SGCC t1.0		
製品質量	①A: 約17(kg) ①B: 約23(kg)		
表面処理	焼付塗装/膜厚70μm以上 (塗装色:機器近似色)		
適用設置地域	一般/塩害/重塩害地域		

付属品			
エスタイトネジ	M5		
エバタイトネジ	φ5		

その他			
現地組立式			

	製品製造番号	取付要領書番号	
①	A 2A-MDB001T-D01	2MD294	
	B 2A-MDB002T-D01	2MD296	
②	A		
	B		
③			
番号	日付	改訂記事	
承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 25	篠崎	井手中	高橋
ネミー株式会社			
図番	2A-MDB007T-K		