


(:本書対象防雪フード)


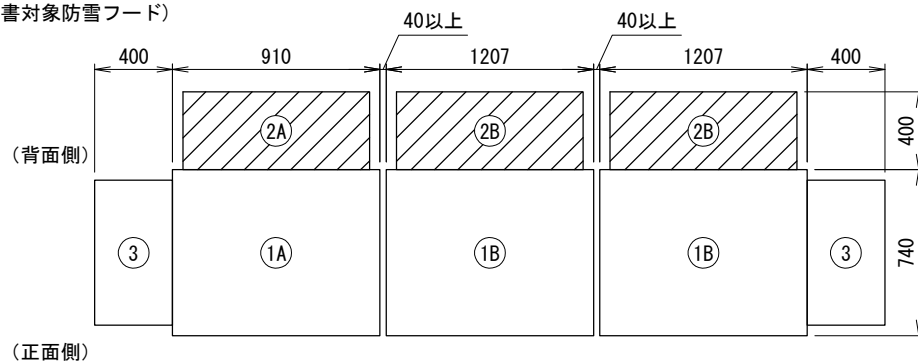


上面図

Technical drawing of a cabinet. The drawing shows a side view of a cabinet with a total height of 2438. The upper section has a height of 640 and is labeled 1B. The lower section has a height of 1798 and contains a drawer labeled 3. A hatched area on the right side is labeled 2B.

右側面図

2A

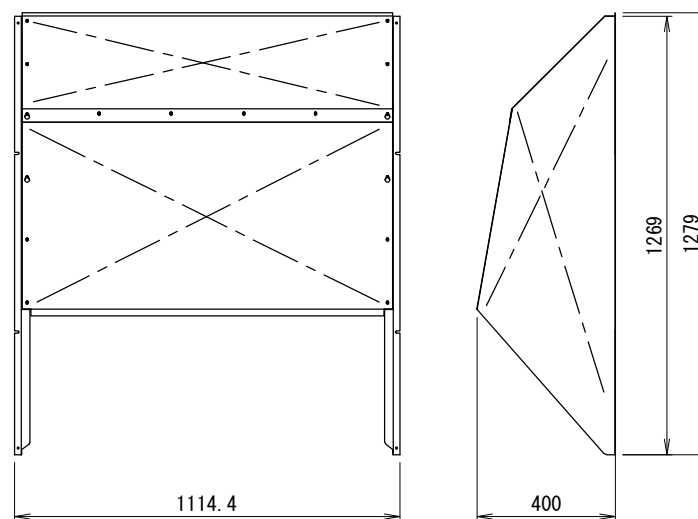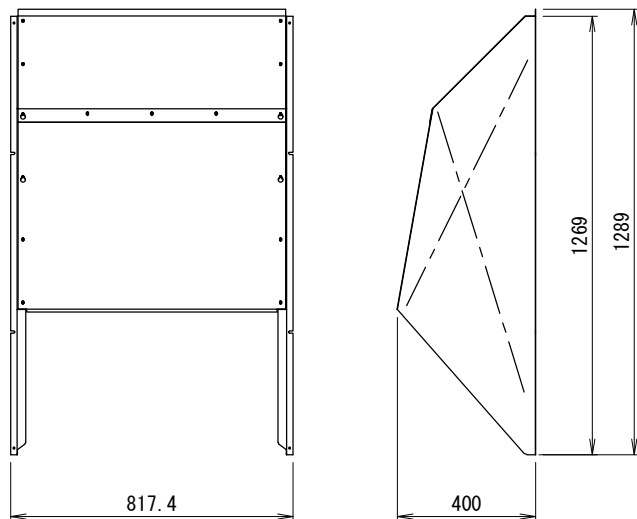

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2. 0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー一部強度等)を事前に確認してください。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SUS304 t1.0
----	----------------

製品質量	②A:約13(kg)
	②B:約16(kg)x2

表面处理	脱脂处理
------	------

付属品

エスタイトネジ M5

エバタイトネジ φ5

その他

現地組立式

		製品製造番号	取付要領書番号
①	A		
	B		
②	A	2A-MDB001B-D01	2MD292
	B	2A-MDB002B-D01	2MD295
③			

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 25	篠崎	井手中	高橋

ネニ一株式会社

図番	2A-MDB008B-S
----	--------------