


(:本書対象防雪フード)




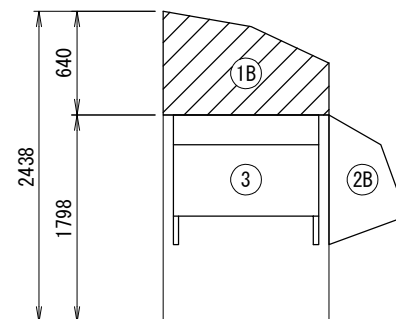


上面図

右側面図

設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

1A

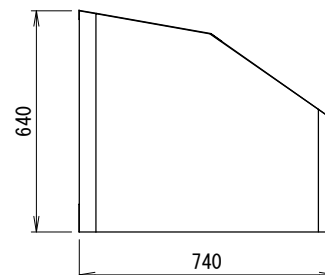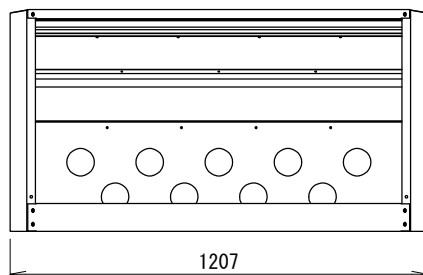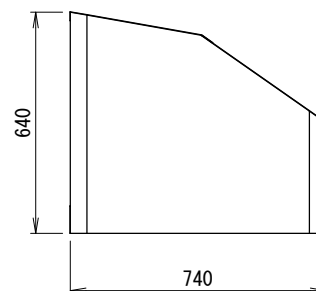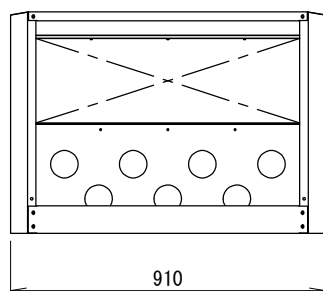

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分: II, 設計基準風速: 40m/s, 設計水平震度: 2.0G, GL~製品頂点までの高さ: 40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示平12建告第1458号における屋根周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるとときは3mとする)。

3. 防雪フードは強風が吹き込まないように設置して下さい。また、飛散対策としてワイヤー固定(先様御手配もしくは別売品)の併用を推奨致します。
4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質	SGCC
	t1.0

製品質量	①A:約17(kg) ①B:約23(kg)x2
------	----------------------------

表面处理	烧付塗装/膜厚70 μ m以上 (塗装色:機器近似色)
------	------------------------------------

適用設置地域 一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ	M5
エバタイトネジ	φ5

その件

現地組立式

		製品製造番号	取付要領書番号
①	A	2A-MDB001T-D01	2MD294
	B	2A-MDB002T-D01	2MD296
②	A		
	B		
③			

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 25	篠崎	井手中	高橋

ネニ一株式会社

図番	2A-MDB008T-K
----	--------------