



＜防雪フード配置寸法図＞

( :本書対象防雪フード)

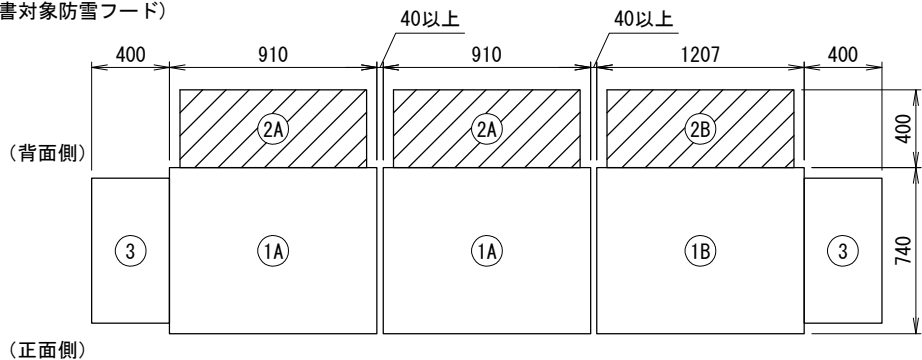

上面図


設置の際、サービススペースとの兼ね合いをご確認下さい。

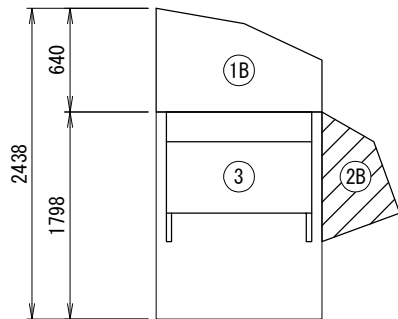


右側面図

＜防雪フード外形寸法図：背面吸込口＞

②A

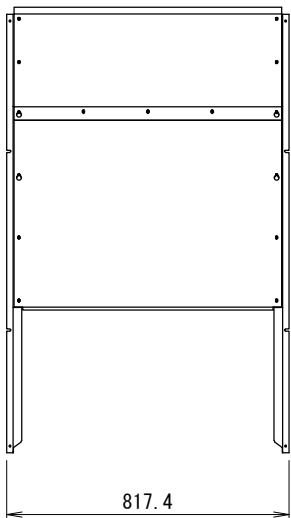

②B

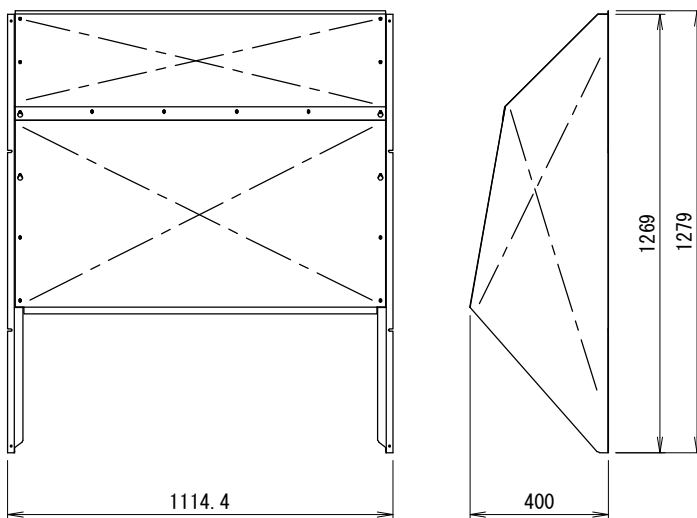

＜注記＞

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。

地表面粗度区分：Ⅱ，設計基準風速：40m/s，設計水平震度：2. 0G，GL～製品頂点までの高さ：40m以下

2. 建物屋上設置の際、建築基準法施行令第82条の5により、国土交通省告示第12建告第1458号における屋根

周辺部(※)への設置は不可となります。

※平面の短辺長さと屋根高さの2倍の内いずれか小さな数値の10%の範囲(30mを超えるときは3mとする)。

3. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。

防雪フード仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質

SGCC

t1.0

製品質量

②A：約13(kg)x2

②B：約16(kg)

表面処理

焼付塗装/膜厚70μm以上

(塗装色：機器近似色)

適用設置地域

一般/塩害/重塩害地域

付属品

エスタイトネジ

M5

エバタイトネジ

φ5

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	A	
	B	
②	A 2A-MDB001B-D01	2MD292
	B 2A-MDB002B-D01	2MD295
③		

番号	日付	改訂記事

承認日	承認	設計	作図
' 24. 10. 24	篠崎	井手中	高橋

ネミー株式会社

図番	2A-MDB009B-K
----	--------------