


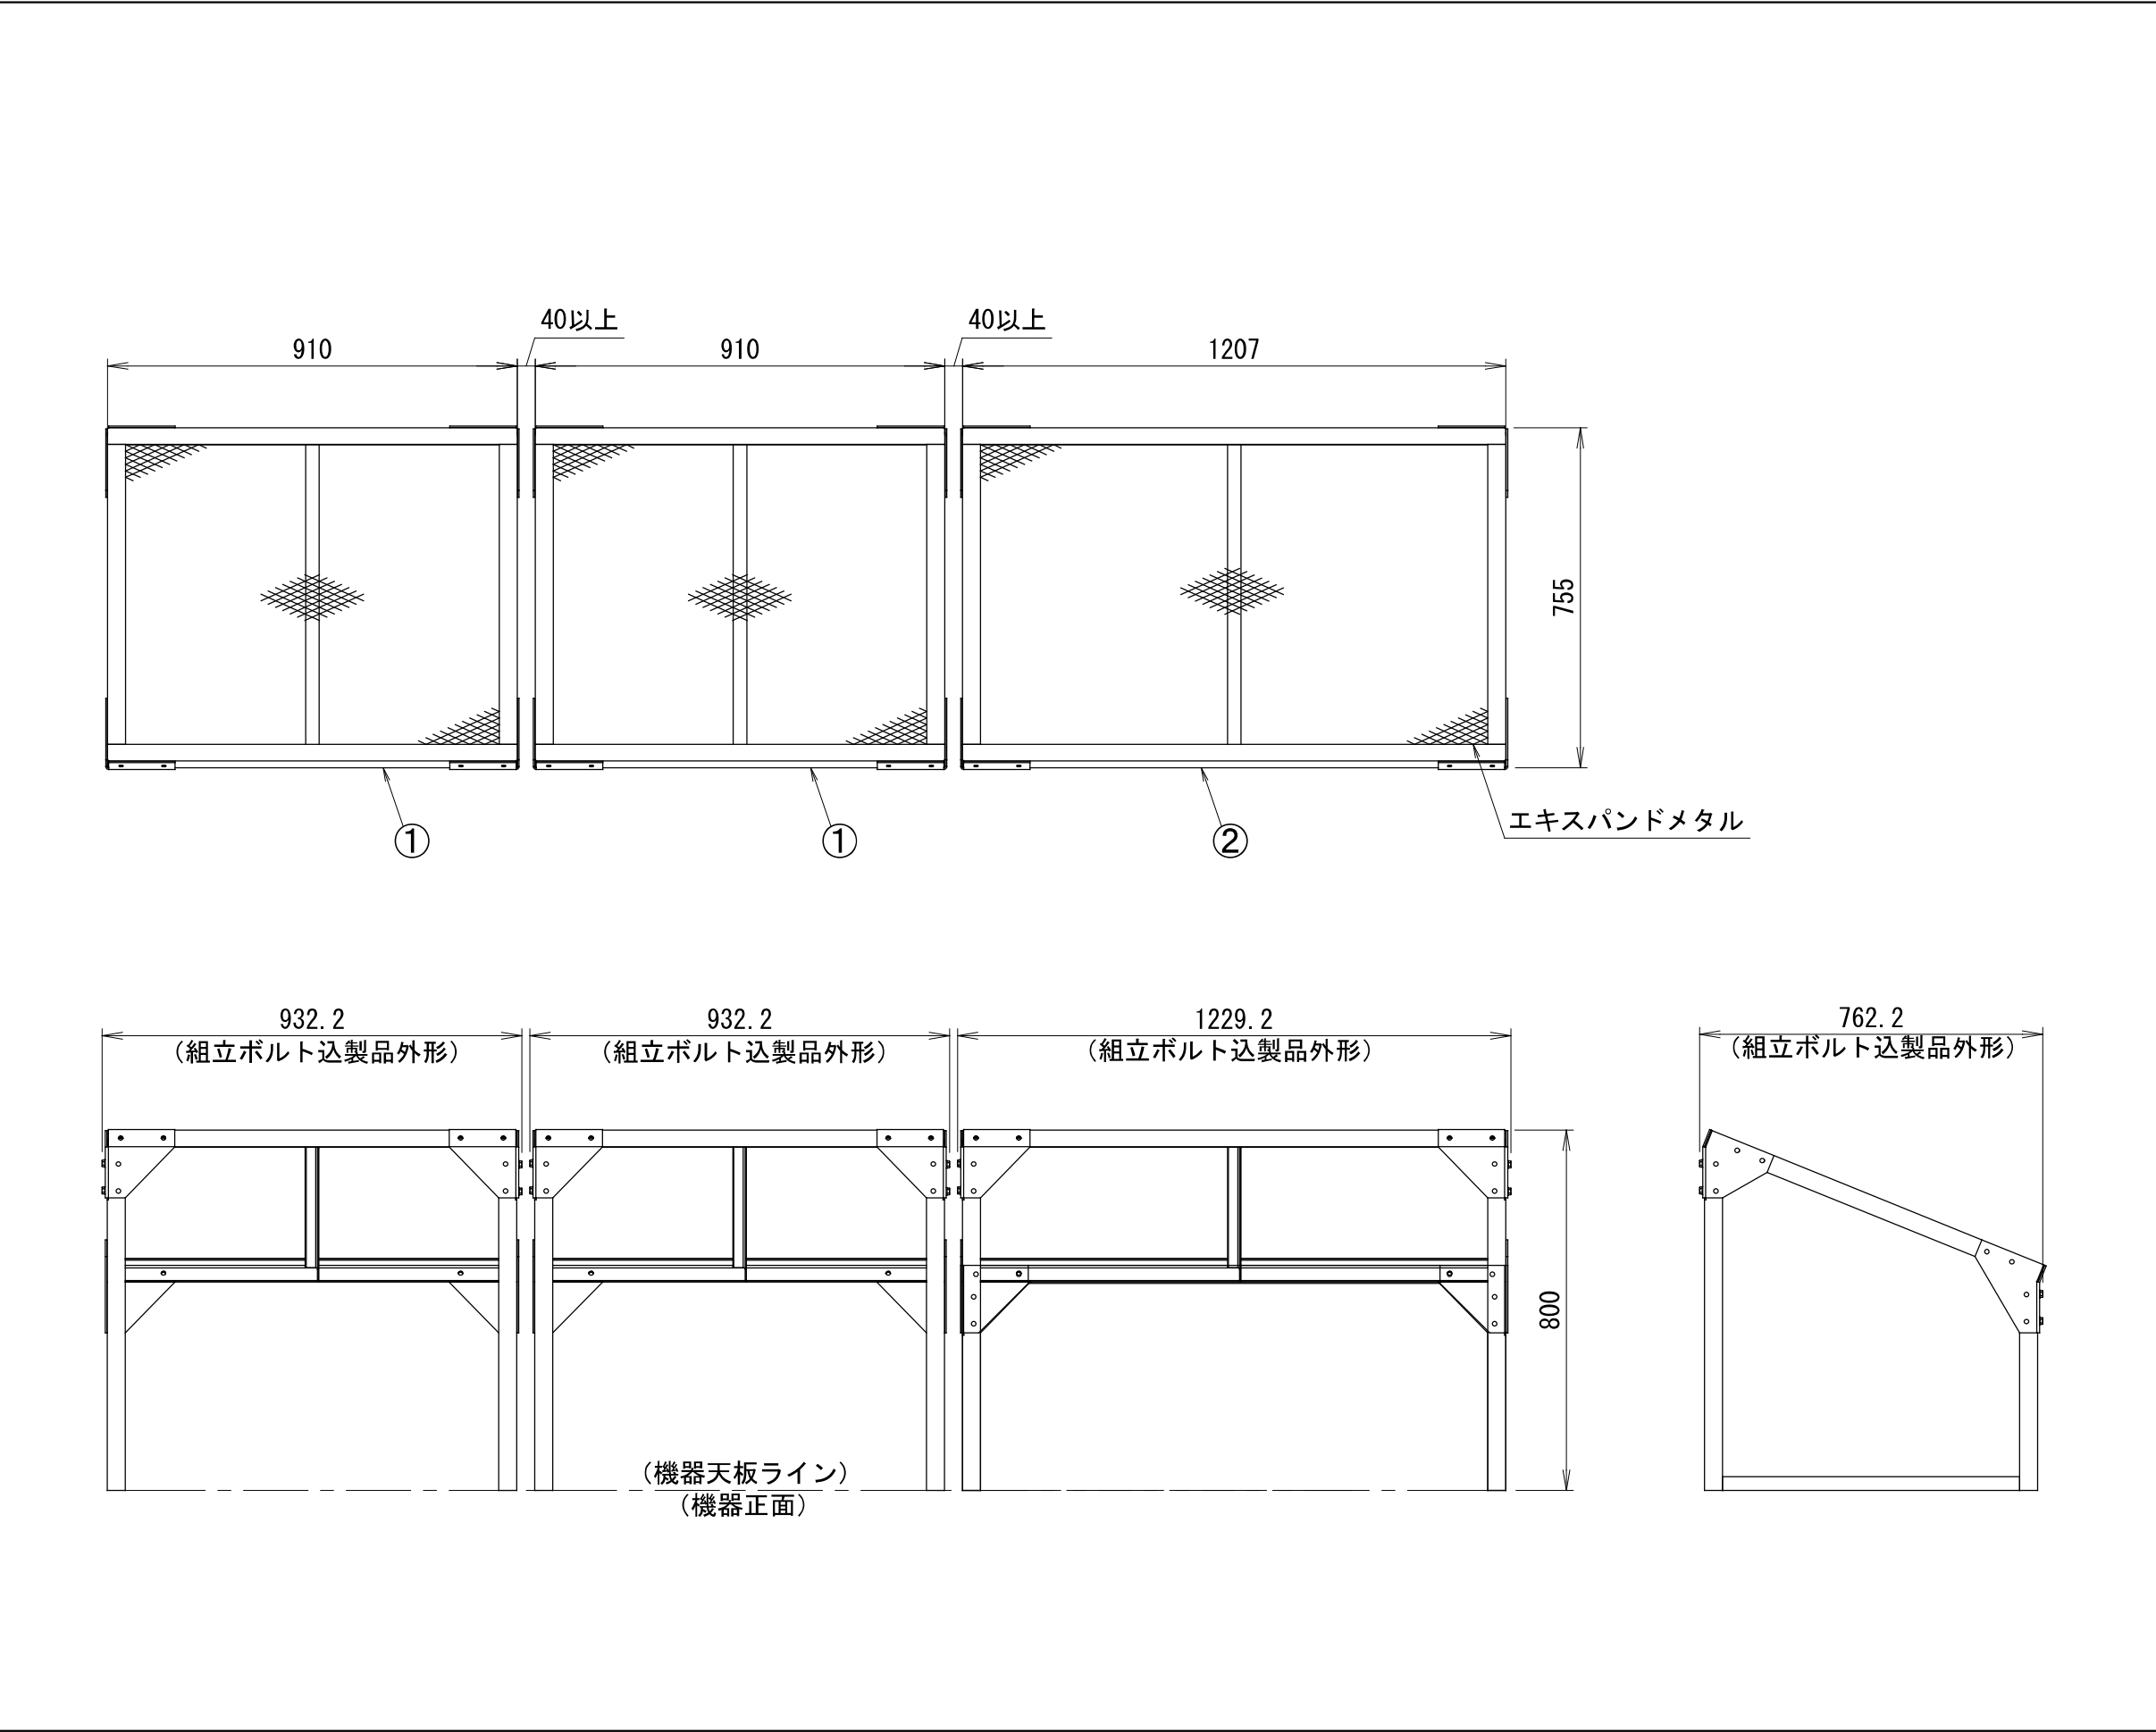

<注記>

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用下さい。
設計水平震度:2.0G

2. 室外機を複数台設置する場合は35mm以上の間隔で配置して下さい。

3. 本書中の規格値は相当仕様です。

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に御確認願います。

防雪ネット仕様書			
型式			
機器			

機器質量			
現場名			

系統名			
仕様			
材質		SS400	
製品質量		①:約20(kg)x2 ②:約21(kg)	
表面処理		溶融亜鉛めっき 2種・HDZT56	
適用設置地域		一般/塩害地域	
付属品			
六角ボルト		M8	
エバタイトネジ		φ5	
その他			
現地組立式			
天板傾斜仕様			
	製品製造番号		取付要領書番号
①	2B-MDB003-D01		
②	2B-MDB004-D01		
番号	日付	改訂記事	
承認日		承認	設計 作図
' 24. 10. 28		篠崎	佐藤 高橋
ネミ一株式会社			
図番	2B-MDB018-E		