




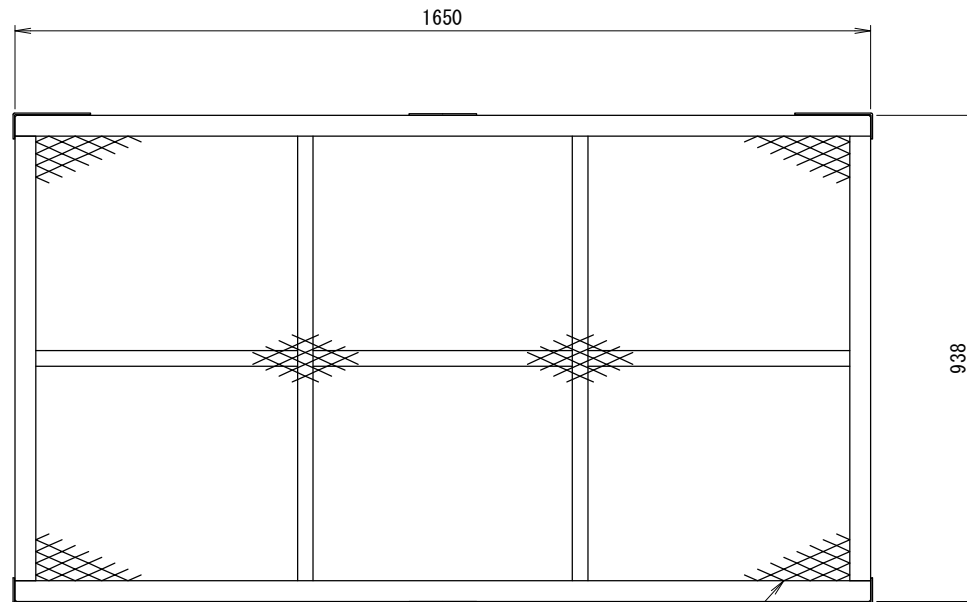

エキスパンドメタル

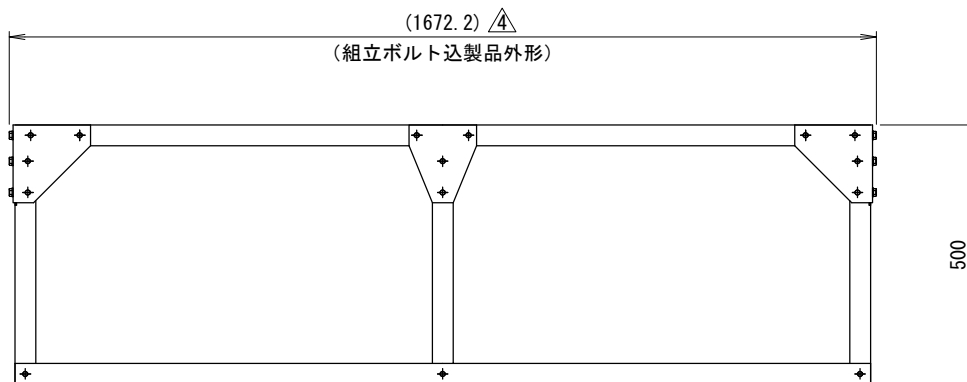

取付棧
(SUS304)

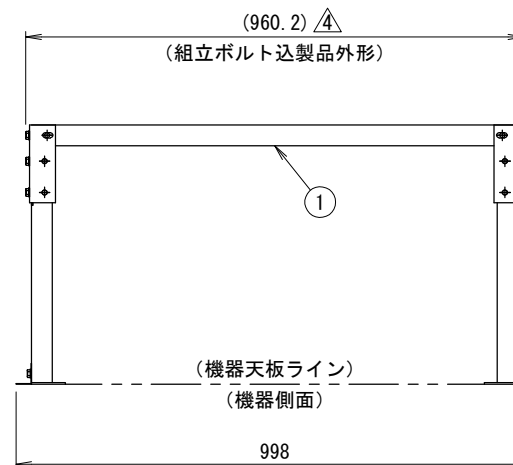

<注記> ⑤

1. 以下の設計基準を厳守して製品を使用ください。

設計水平震度: 2.0G

2. 室外機を複数台設置する場合は30mm以上の間隔で配置してください。

3. 本書中の規格値は相当仕様です。 ⑥

4. 本製品を用いることによる室外機側の影響(アンカー部強度等)を事前に確認してください。 ⑦

防雪ネット仕様書

型式

機器

機器質量

現場名

系統名

仕様

材質 SS400

製品質量 ①: 約31 (kg)

表面処理 溶融亜鉛めっき
2種・HDZ40

適用設置地域 一般/塩害地域

付属品

六角ボルト M8

サンロックネジ M6

その他

現地組立式

	製品製造番号	取付要領書番号
①	3-SYL087-D01	No. 202 ⑤

番号	日付	改訂記事
④	'12. 11. 16	寸法追記
⑤	'15. 11. 20	図枠貼替, 質量修正, 取付要領書番号・注記追記
⑥	'16. 08. 26	注記追記
⑦	'19. 08. 01	注記追記

承認日	承認	設計	作図
'11. 05. 01	橋本	澤山	澤山

ネミー株式会社

図番 3-NAL007