

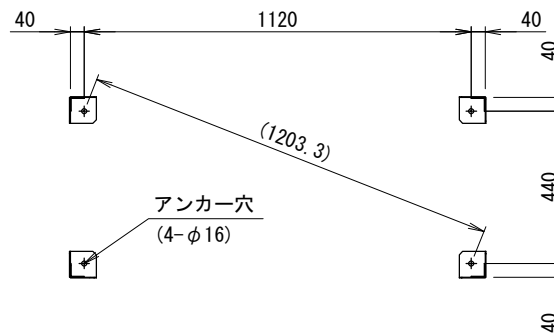
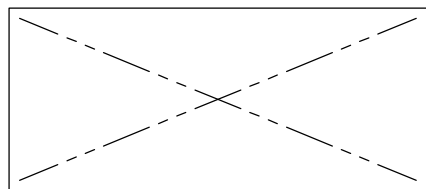


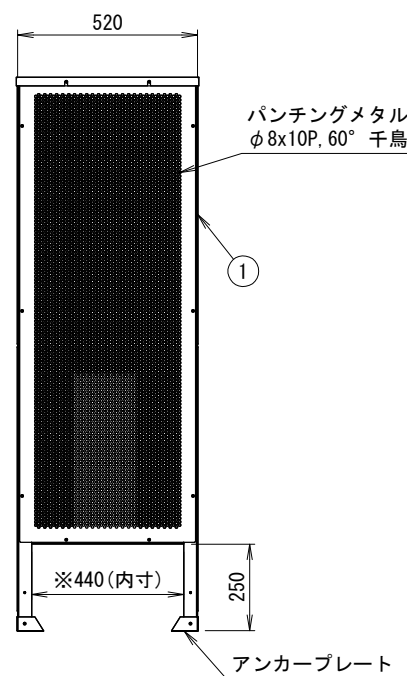

アンカー寸法図

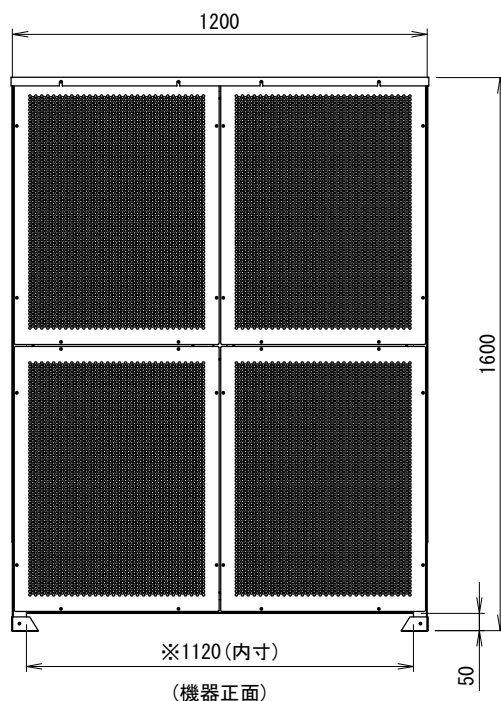

<注記>

- 以下の設計基準を厳守して製品を使用してください。  
地表面粗度区分: III, 設計基準風速: 32m/s, 設計水平震度: 1.5G, GL~製品頂点までの高さ: 5m以下
- ※寸法を参照し、室外機の納まり・配管の取合いに問題が無いことを事前に確認してください。

- アンカーボルト・ナット類は先様にて用意してください。  
(アンカーボルト参考: 接着系アンカー [M12/SUS304] / 有効埋込90mm以上)
- 上部屋根を取外し、アイボルトを利用して製品の吊上げが可能です。

## 防護ネット仕様書

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 型式      | NBZR-1202-16                  |
| 機器      |                               |
| 機器質量    |                               |
| 現場名     |                               |
| 系統名     |                               |
| 仕様      |                               |
| 材質      | ZAM                           |
| 製品質量    | 約67 (kg)                      |
| 表面処理    | K18/塗装無し                      |
| 適用設置地域  | 一般地域                          |
| 付属品     |                               |
| エバタイトネジ | φ5                            |
| アイボルト   | M8                            |
| その他     | 現地組立式(アンカープレート部のみ)<br>上部パネル仕様 |

|              |              |        |         |    |
|--------------|--------------|--------|---------|----|
|              | 製品製造番号       |        | 取付要領書番号 |    |
| ①            | 3-XXK057-D01 |        |         |    |
| 番号           | 日付           | 改訂記事   |         |    |
| ①            | ' 19. 06. 19 | 設計基準変更 |         |    |
|              |              |        |         |    |
|              |              |        |         |    |
|              |              |        |         |    |
|              |              |        |         |    |
| 承認日          |              | 承認     | 設計      | 作図 |
| ' 19. 04. 17 |              | 澤山     | 篠崎      | 篠崎 |

ネミー株式会社

|    |          |
|----|----------|
| 図番 | 3-XXK057 |
|----|----------|